

# 監控點圖表


監控點: 604-1F臨床試驗藥局雙溫冰箱冷凍區-(下)

時間區間: 2023-05-01 00:00 ~ 2023-05-31 23:59

最大值: -17.8 °C

最小值: -21.7 °C

平均值: -20.7 °C

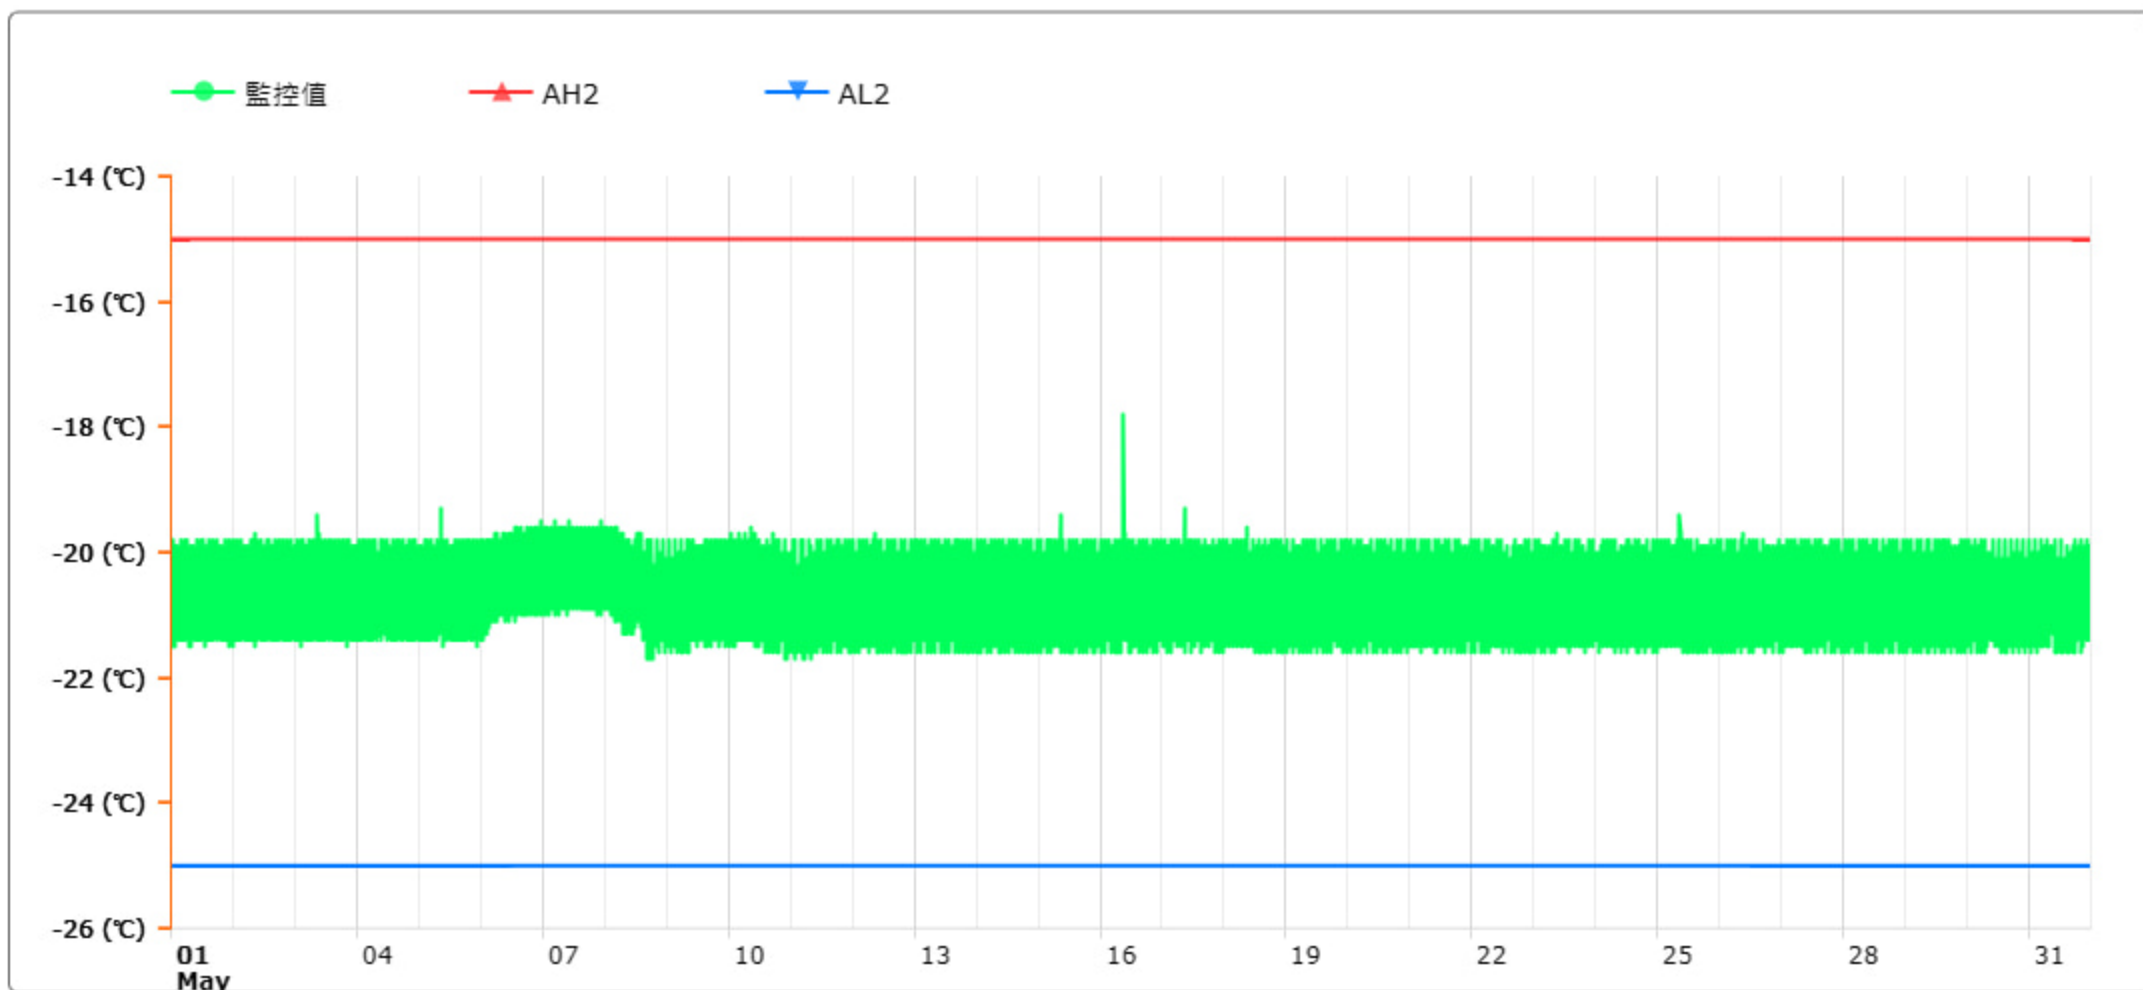

製表者: 王平宇

單位主管: