

# 監控點圖表


監控點: 601-1F臨床試驗藥局雙溫冰箱冷藏區-(上)

時間區間: 2022-10-01 00:00 ~ 2022-10-31 23:59

最大值: 6.7 °C

最小值: 3.5 °C

平均值: 4.7 °C

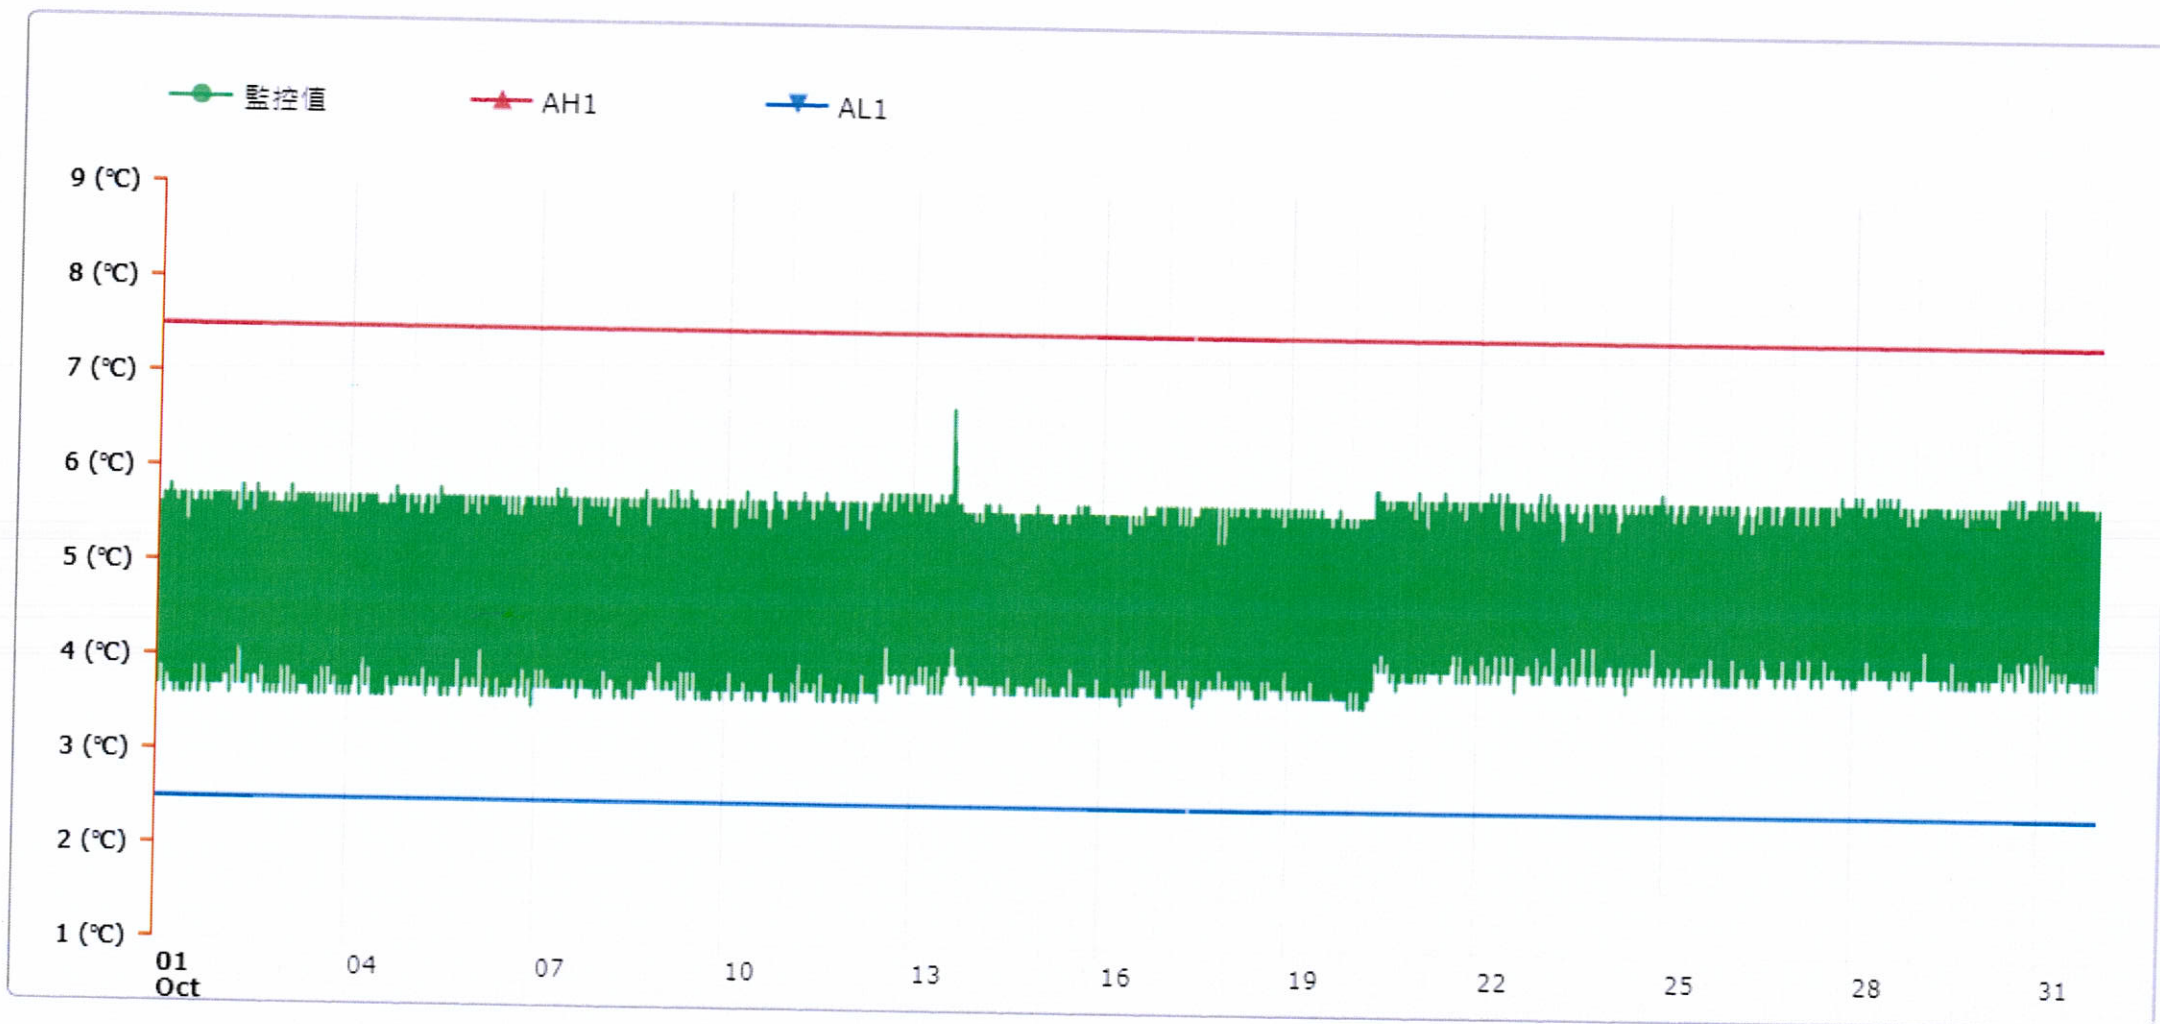

製表者: 王平宇

單位主管:

