


603-1F臨床試驗藥局雙溫冰箱冷凍區-(上)溫度紀錄表

月份: 2021/11

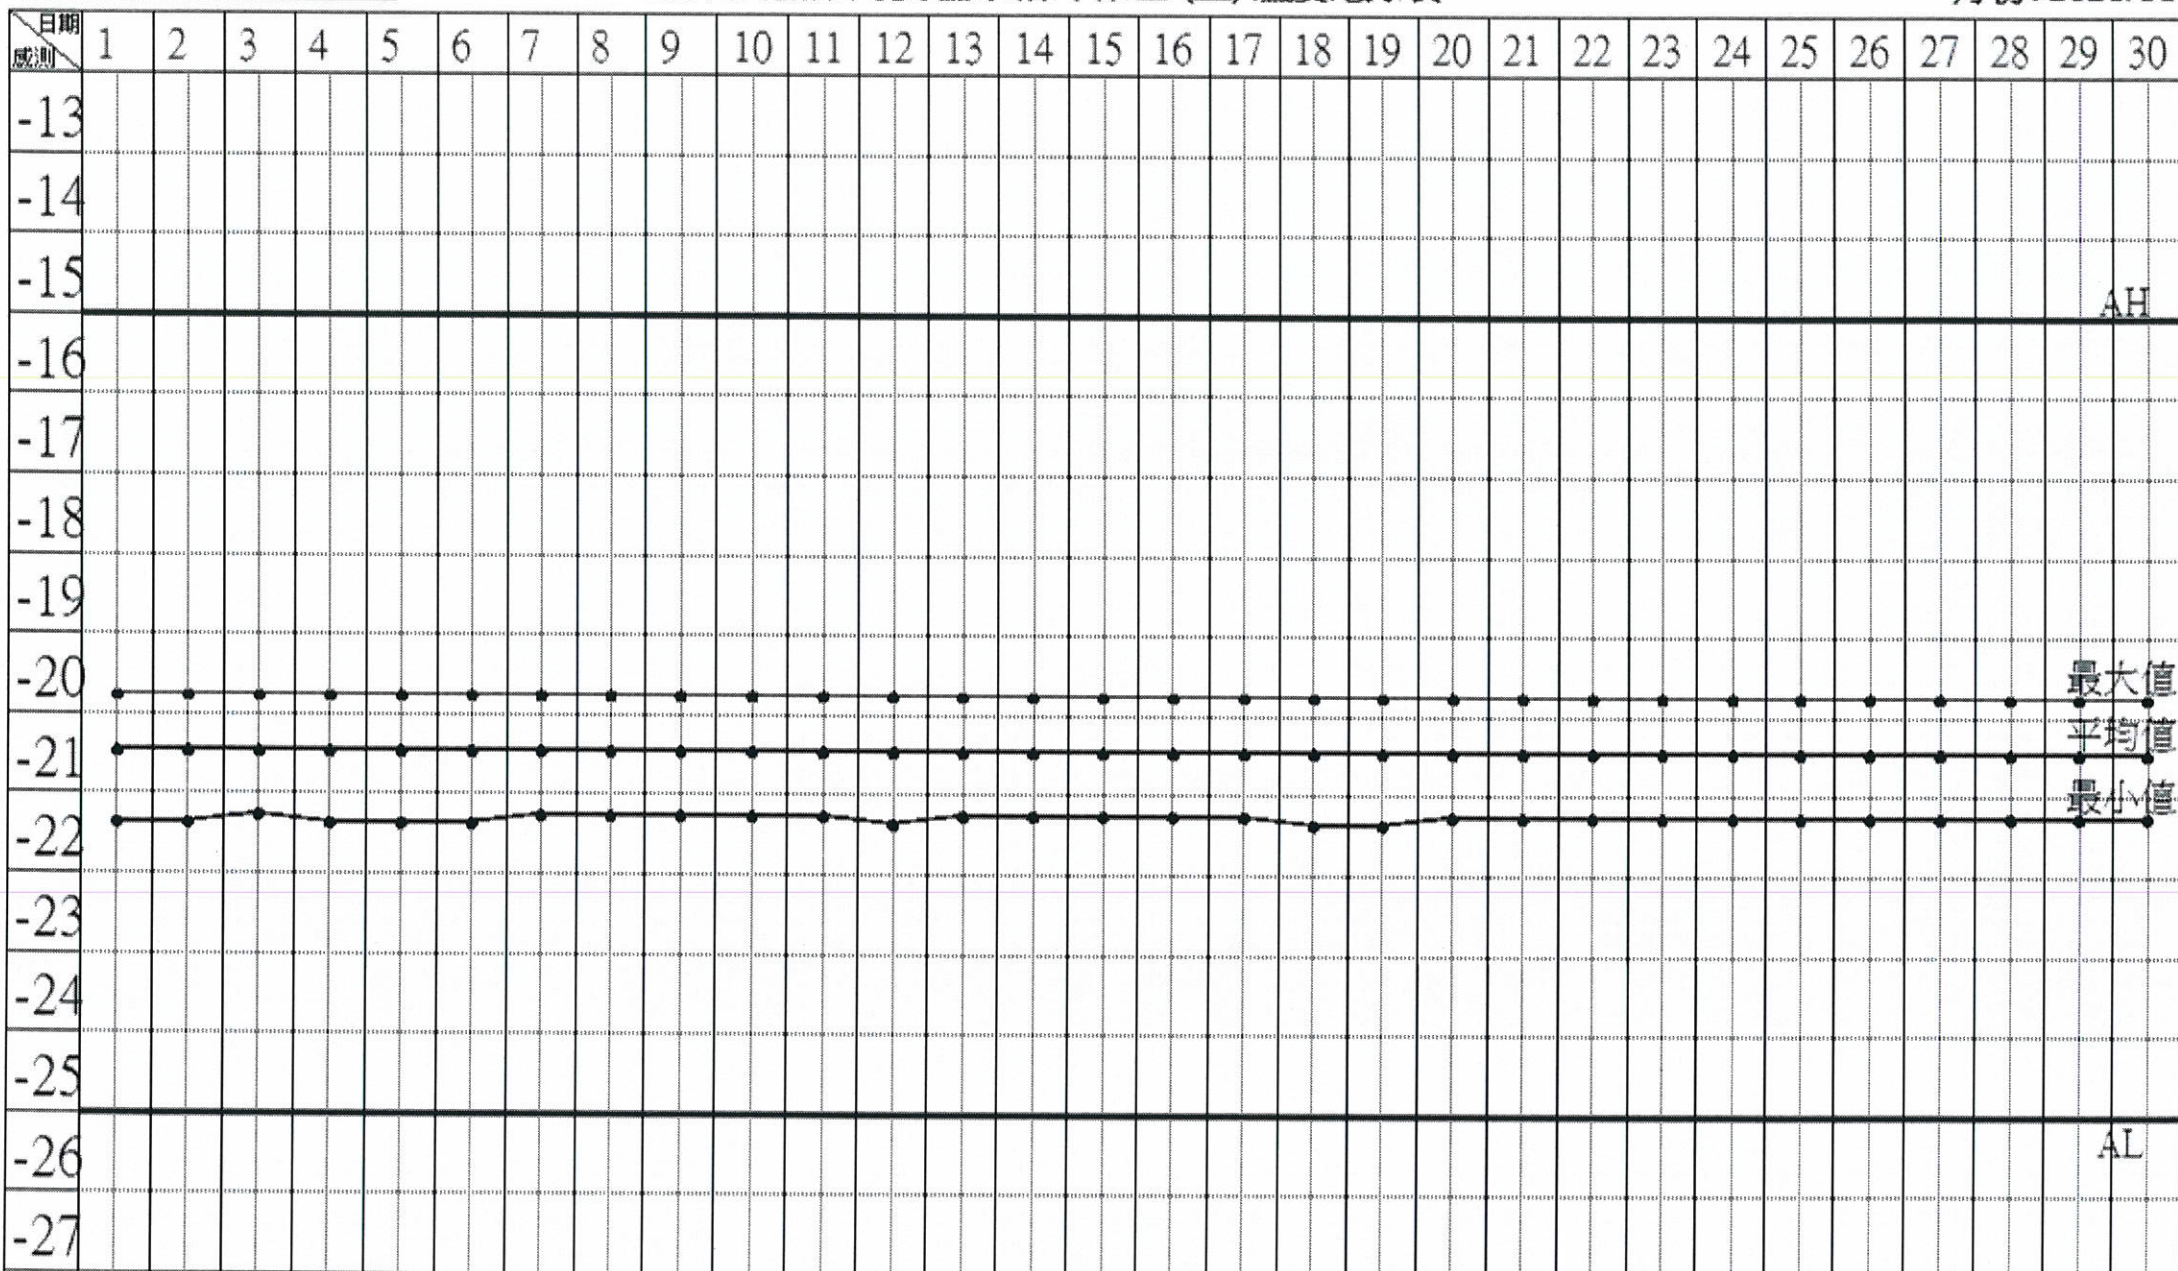

AH

最大值  
平均值  
最小值

AL

說明  
 1. 感測單位:  
 2. 黑點: 運作正常, 白點: 異常警報, 灰點: 超出顯示範圍

備註

藥師  
王平宇  
藥字第033857號

藥師邱彥榕  
藥字033885號