

# 監控點圖表


監控點: 603-1F臨床試驗藥局雙溫冰箱冷凍區-(上)

時間區間: 2022-10-01 00:00 ~ 2022-10-31 23:59

最大值: -19.6 °C

最小值: -21.2 °C

平均值: -20.4 °C

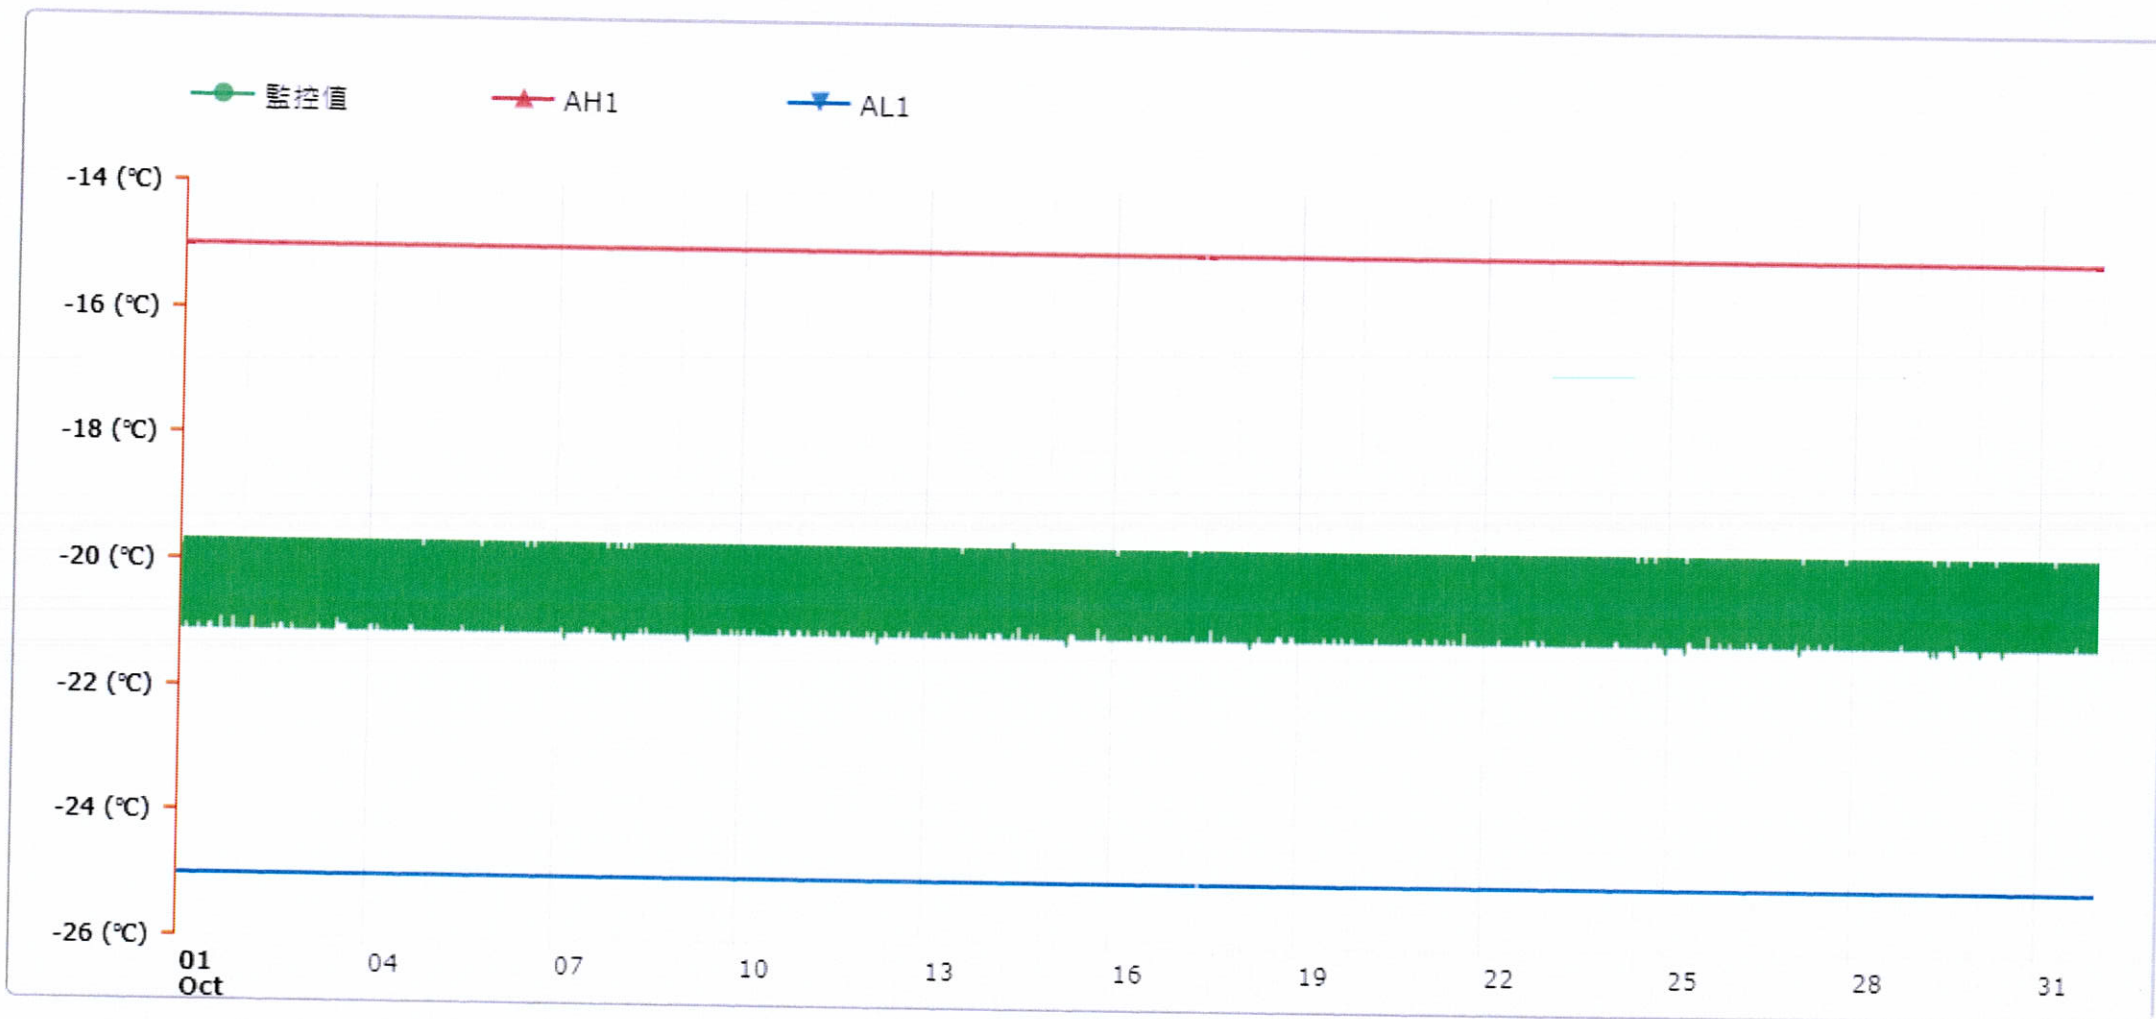

製表者: 王平宇

單位主管:

藥師  
王平宇  
藥字第033057號