

# 監控點圖表


監控點: 606-1F臨床試驗藥局單門冰箱-(下)

時間區間: 2022-10-01 00:00 ~ 2022-10-31 23:59

最大值: 6.5 °C

最小值: 4.4 °C

平均值: 5.3 °C

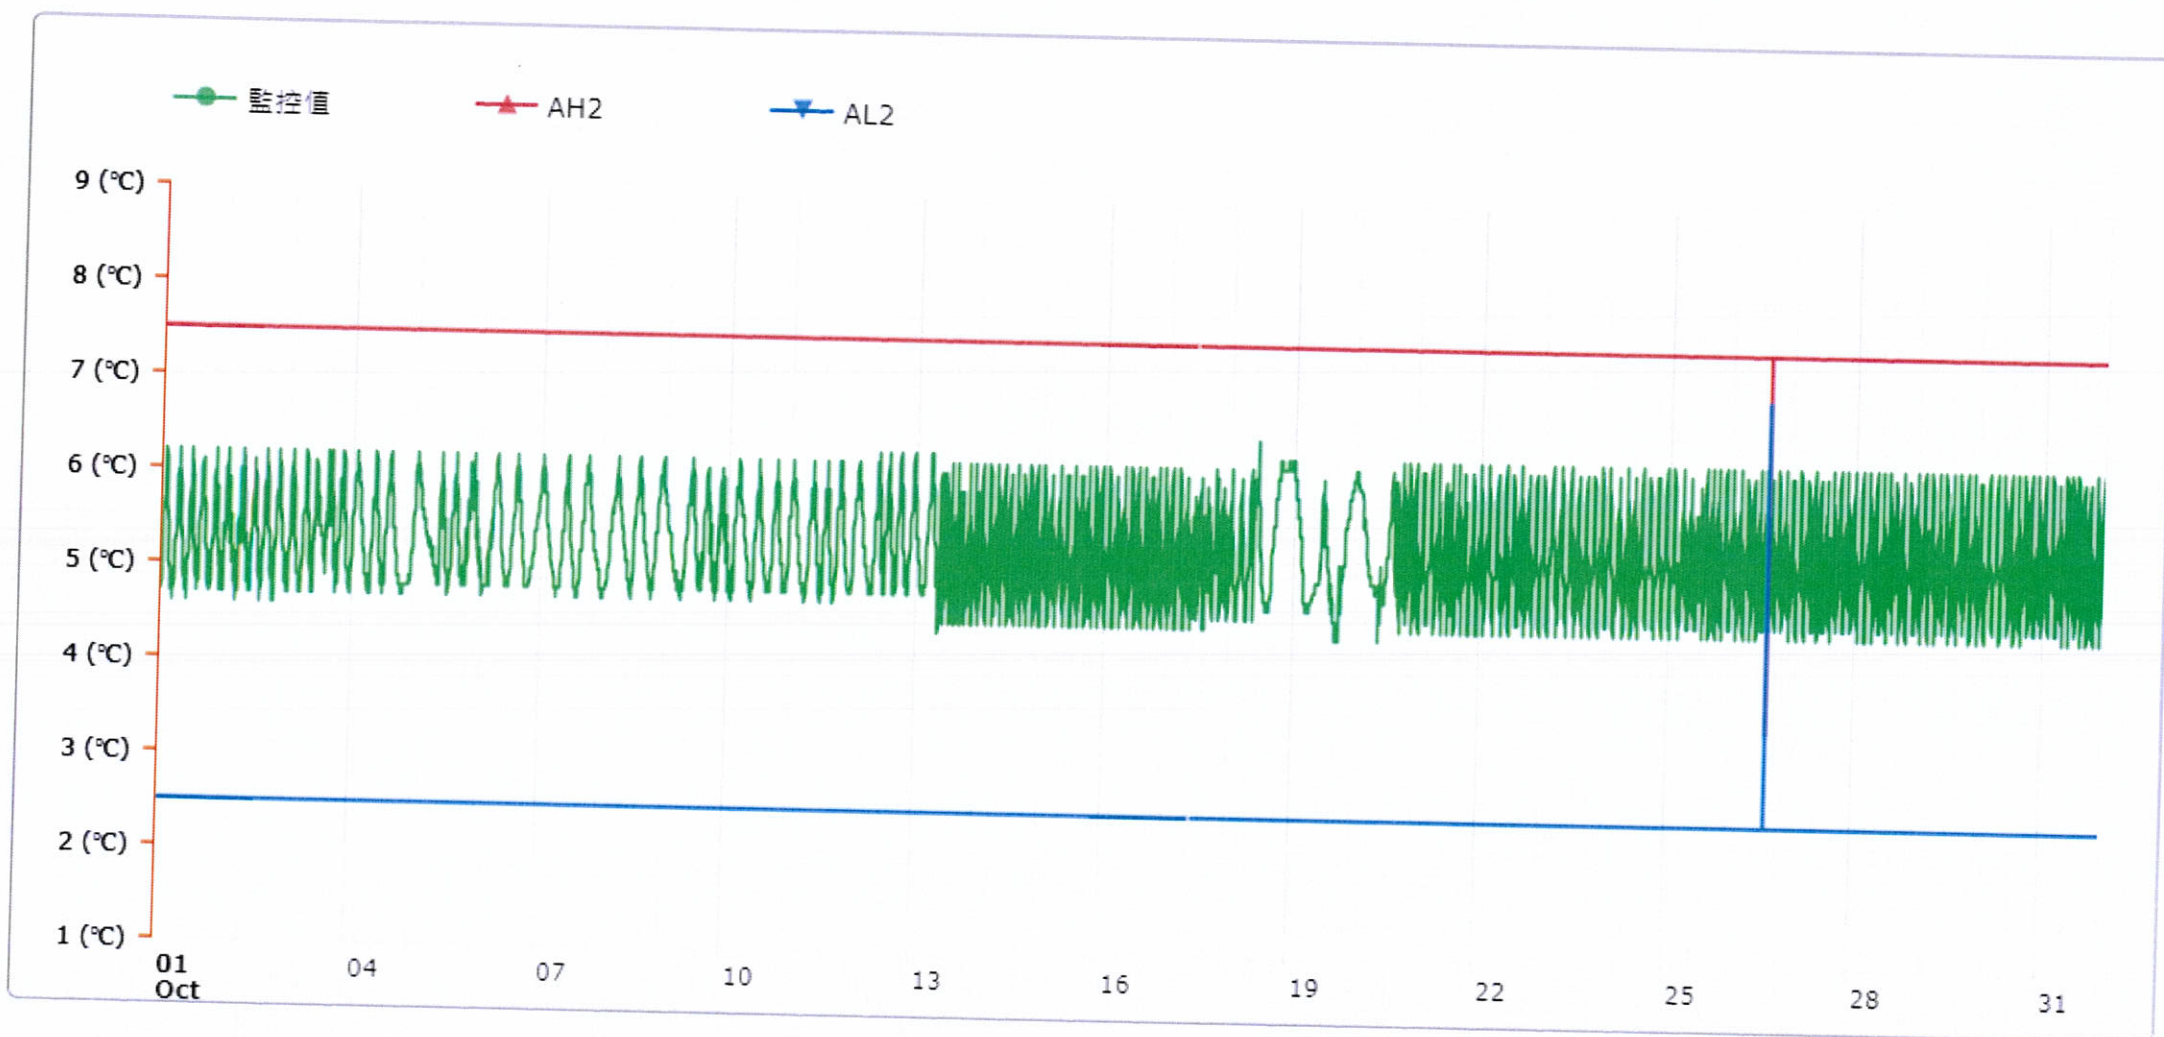

製表者: 王平宇

單位主管:

藥師  
王平宇  
藥字第033057號