



621-1F臨床試驗藥局環境溫度溫度紀錄表

月份: 2022/1

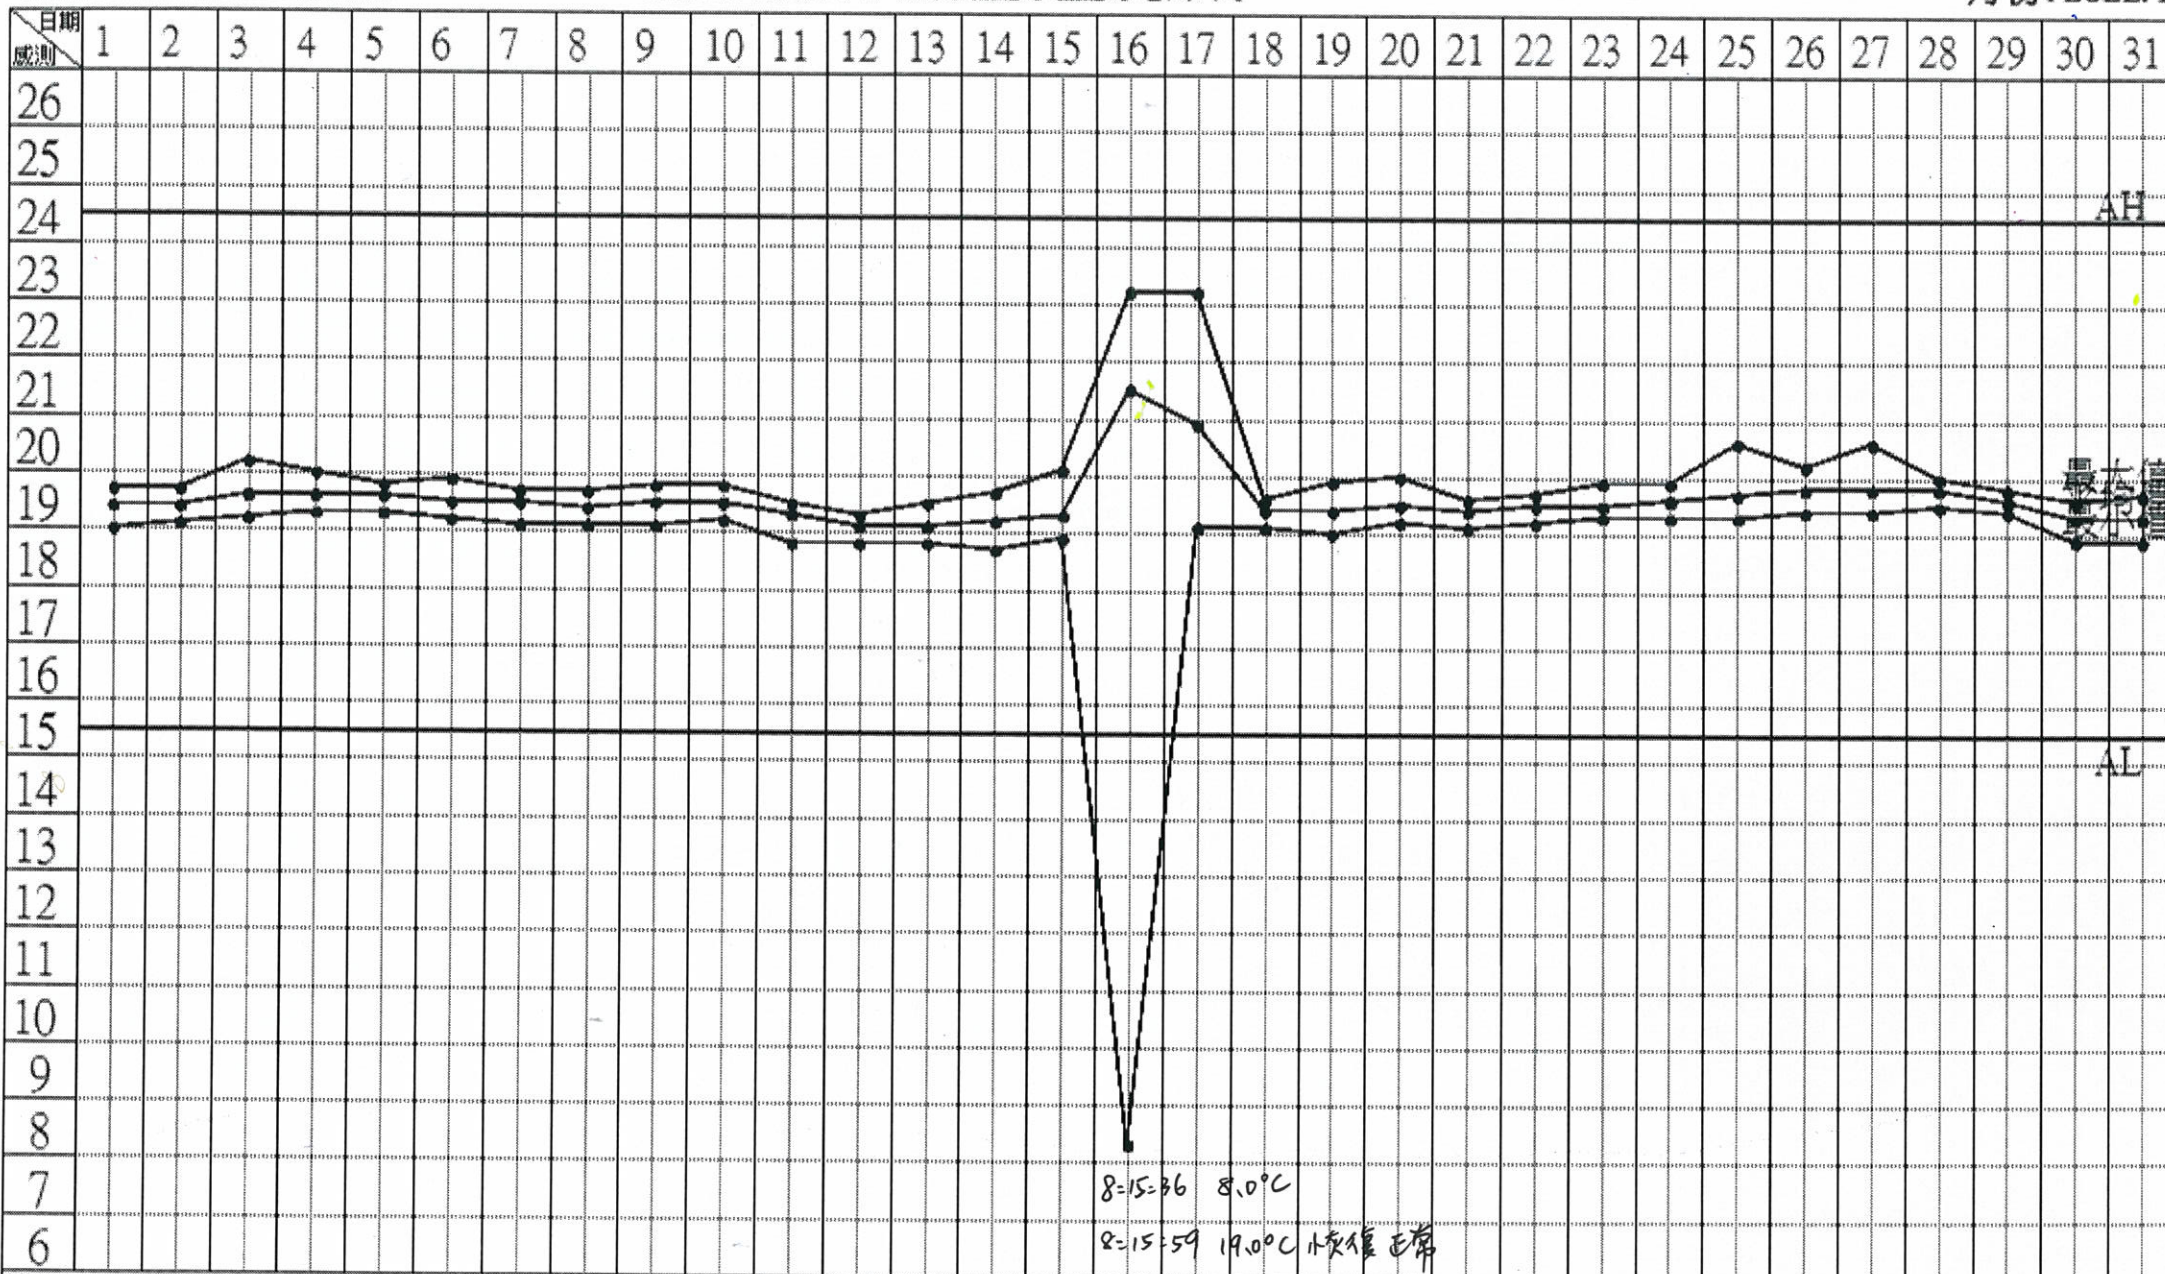

說明
 1. 感測單位:
 2. 黑點: 運作正常, 白點: 異常警報, 灰點: 超出顯示範圍

備註
 1/16 全院停電測試, 所有設備會有瞬停現象, 影響監控與資料.

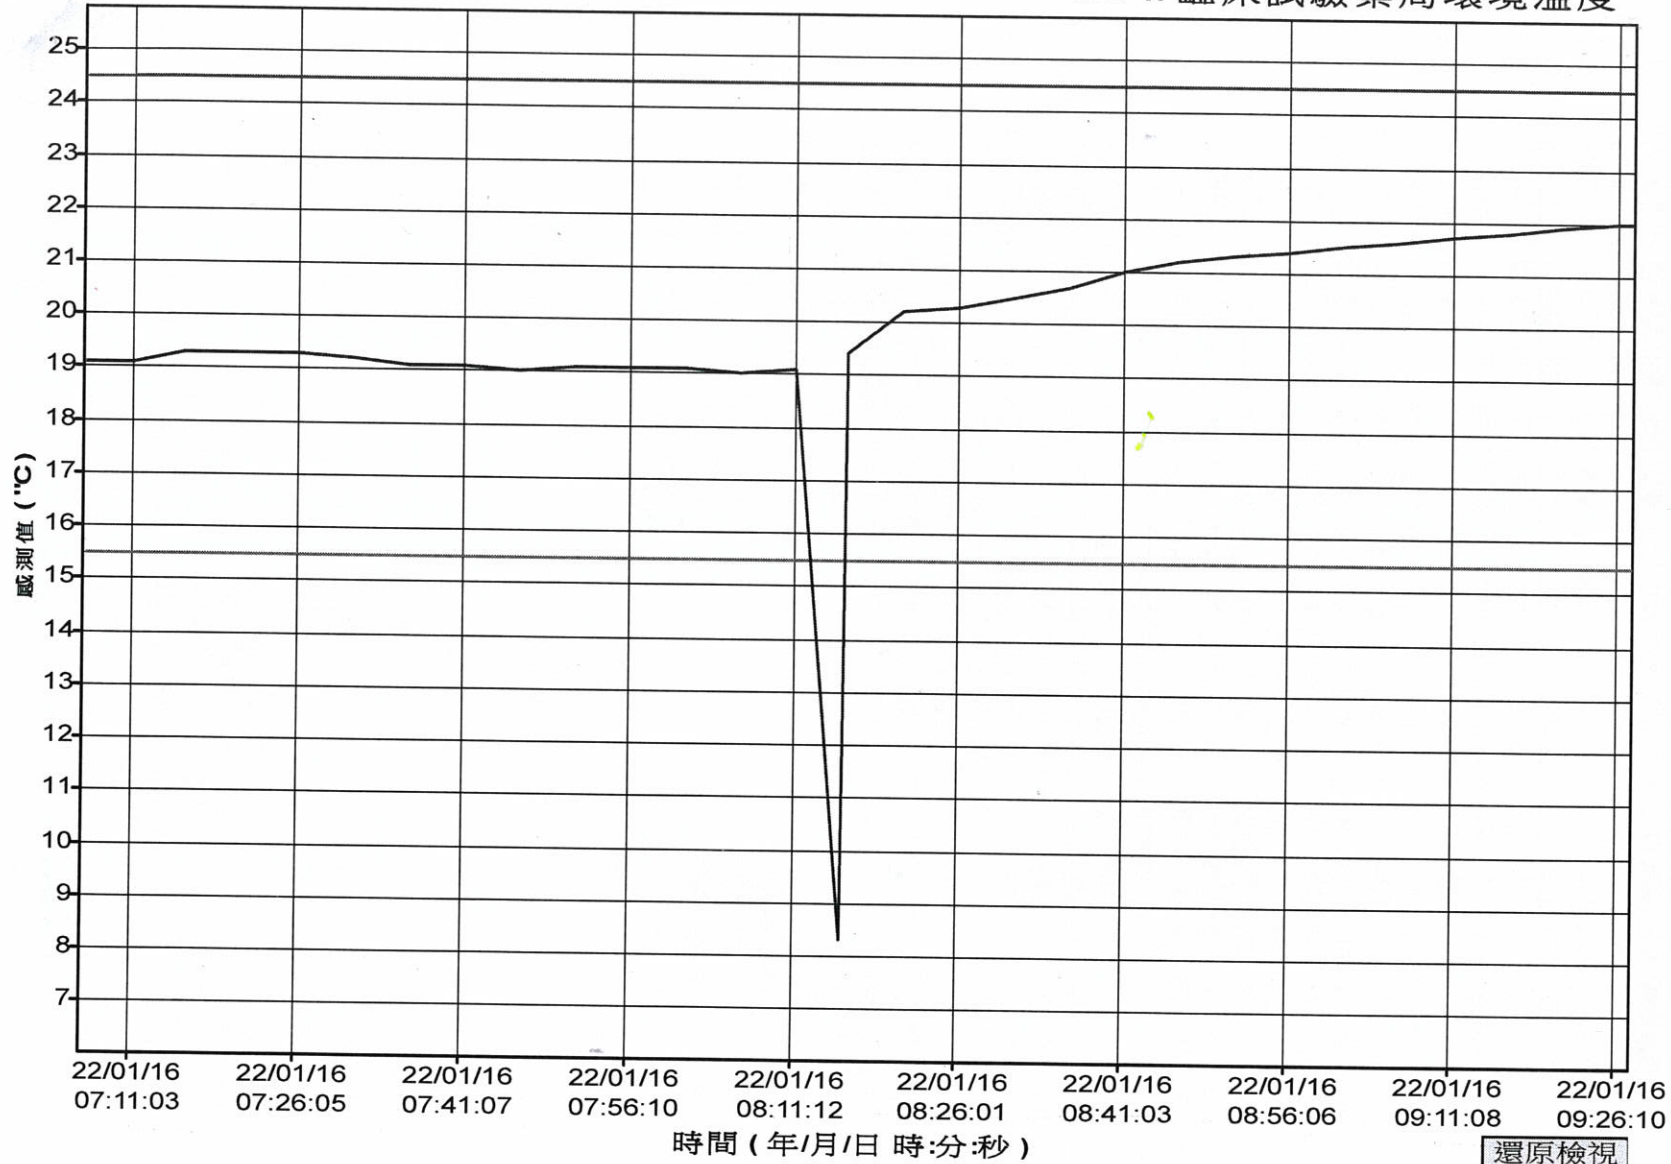

還原檢視

藥師邱彥榕
藥字033885號