


622-1F臨床試驗藥局環境濕度溫度紀錄表

月份: 2021/5

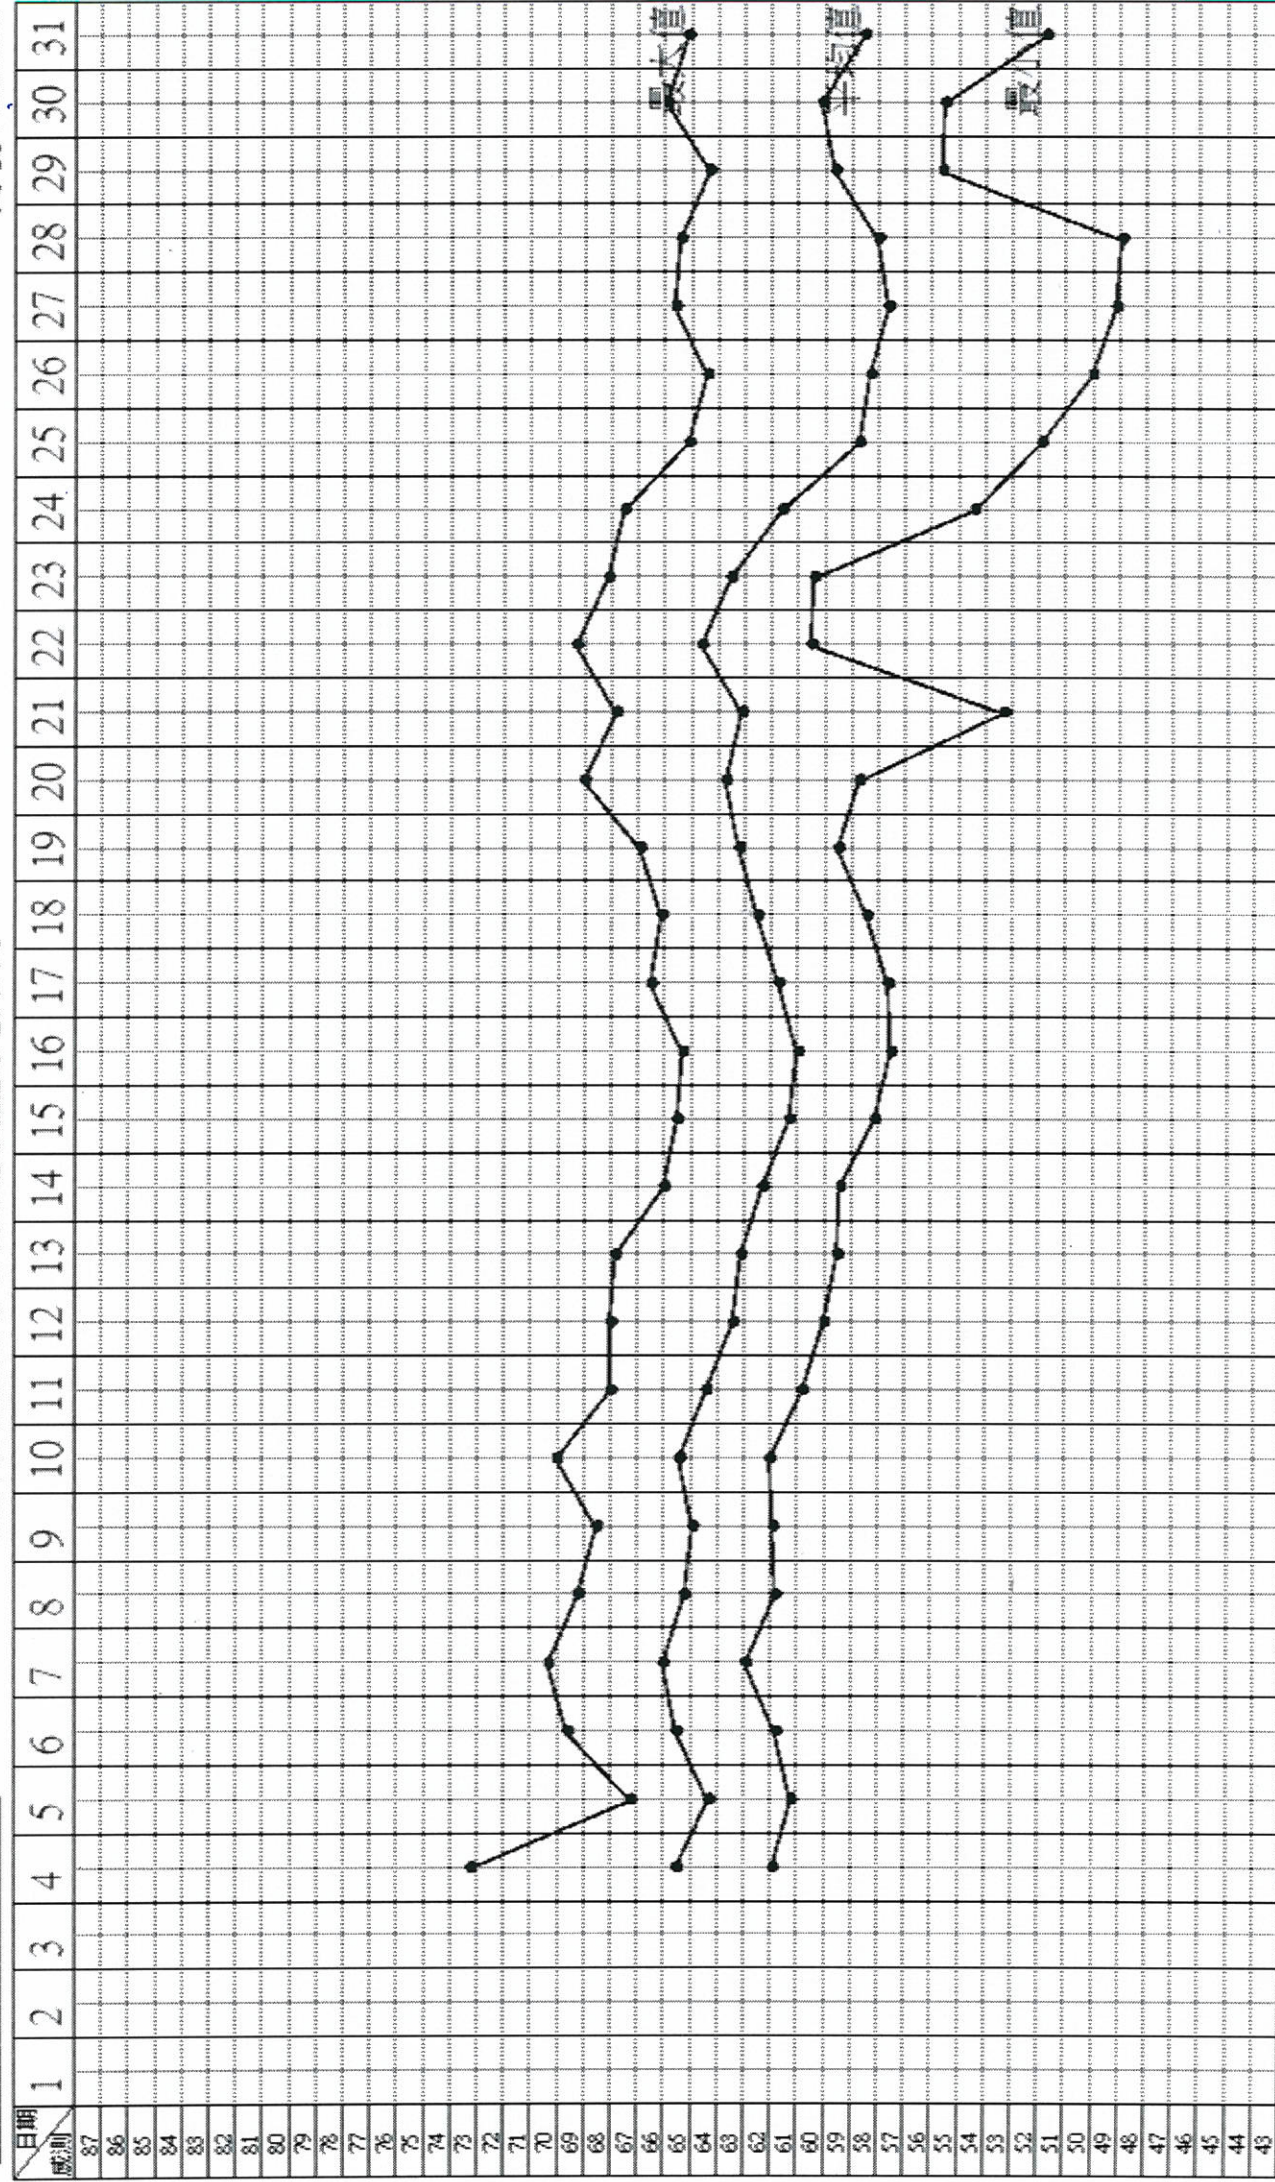

說明

- 1. 感測單位;
- 2. 黑點: 運作正常, 白點: 異常警報, 灰點: 超出顯示範圍

備註

2021.05.21起部份人員至試驗藥局分流上班。

製表者: 單位主管

藥師 工平字 蔡宇033885 蔡宇033885

蔡宇033885 蔡宇033885

製表者: 蔡宇033885

蔡宇033885 蔡宇033885