622-1F臨床試驗藥局環境濕度 溫度紀錄表

月份: 2022/2

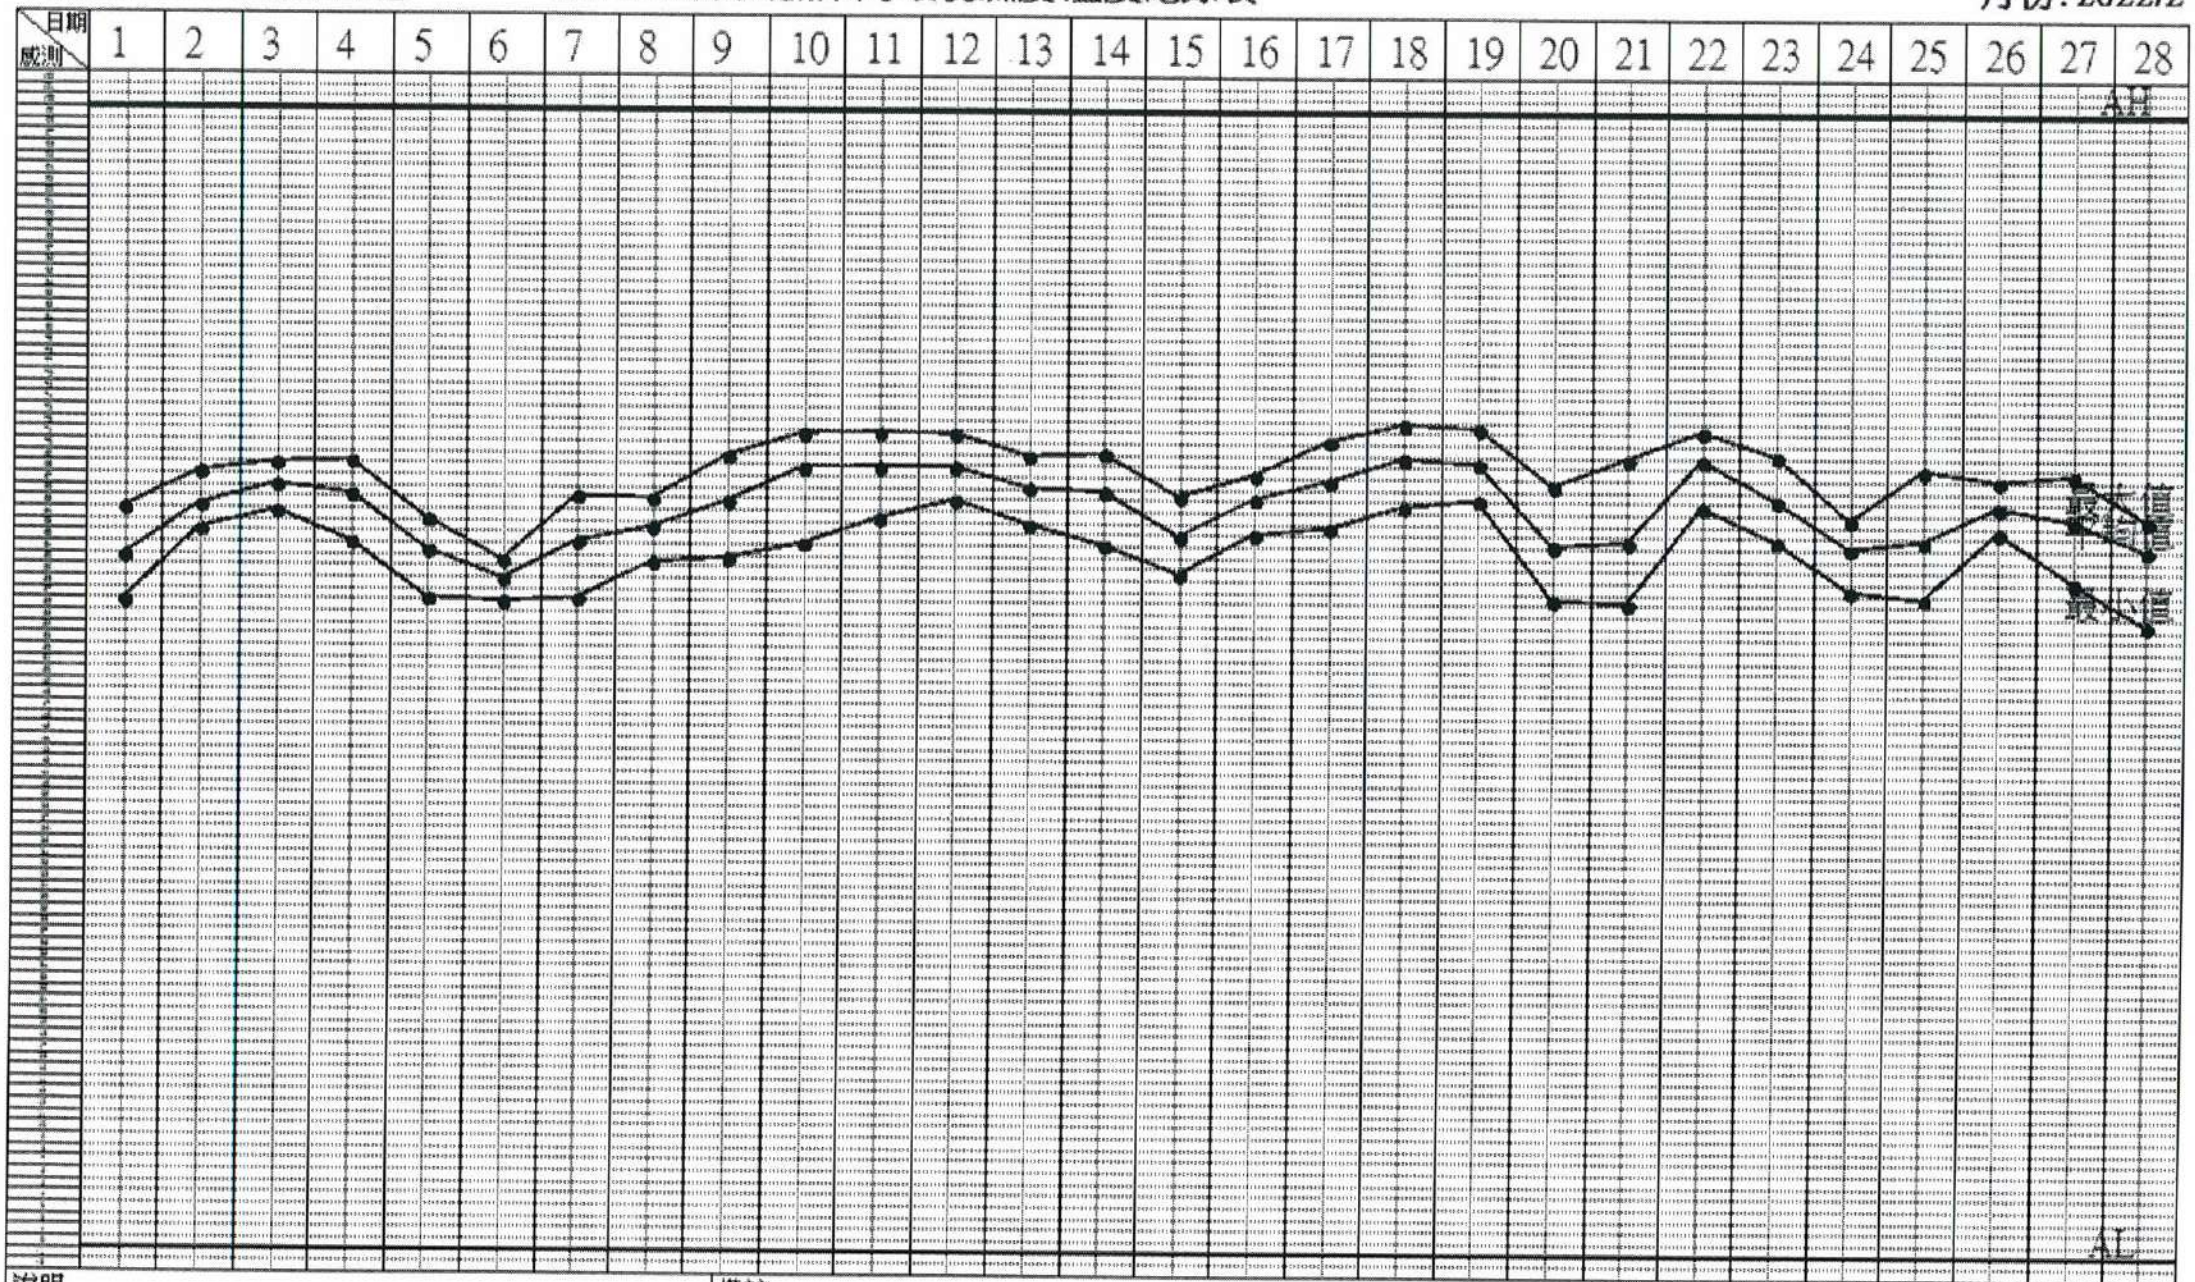

說明

1. 感測單位：
2. 黑點：運作正常,白點：異常警報,灰點：超出顯示範圍

備註

列印日期 :2022/03/01 10:00:14

單位主管：王平宇 藥事部部長

製表者：藥師邱彥榕 字033885號