

# 監控點圖表


監控點: 622-1F臨床試驗藥局環境濕度

時間區間: 2022-06-01 00:00 ~ 2022-06-30 23:59

最大值: 61.1 %RH

最小值: 49.8 %RH

平均值: 55.2 %RH

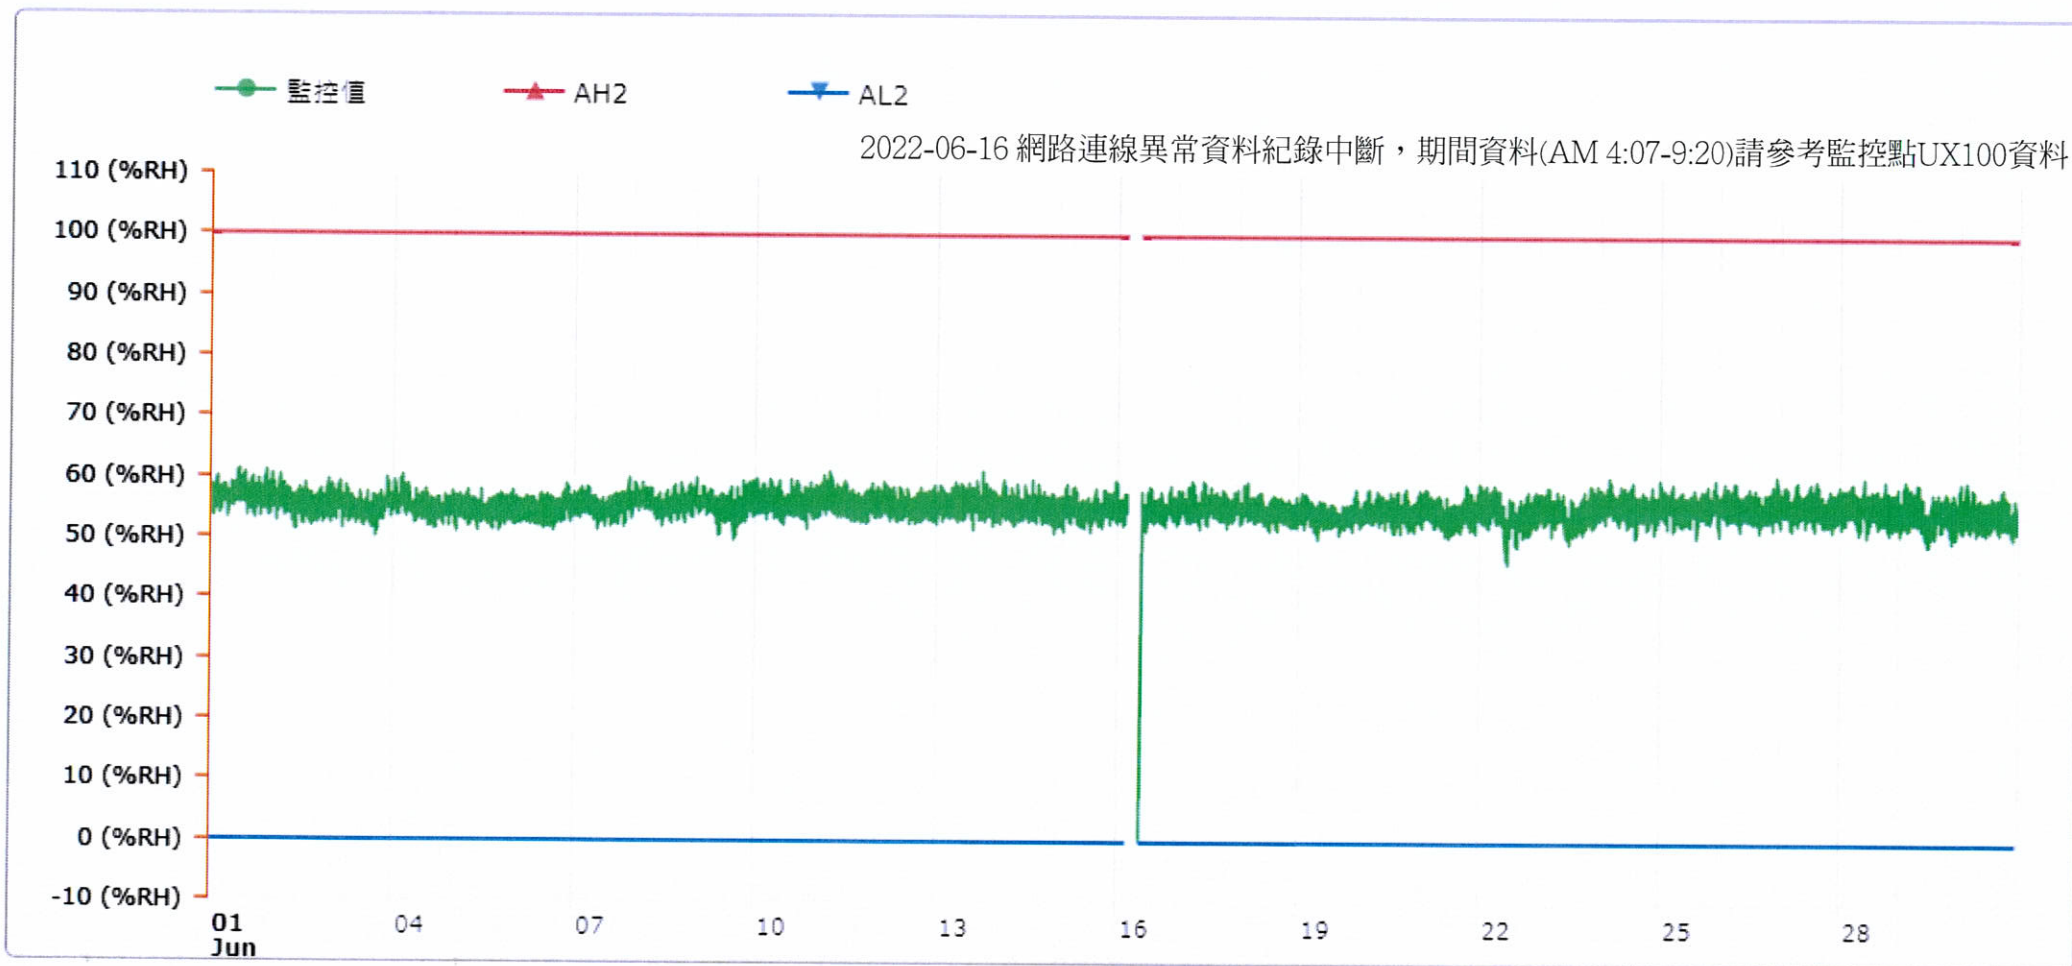

製表者: 邱彥榕

藥師邱彥榕  
藥字033885號

單位主管:

王平宇  
藥師