

監控點圖表


監控點: 622-1F臨床試驗藥局環境濕度

時間區間: 2022-10-01 00:00 ~ 2022-10-31 23:59

最大值: 64.7 %RH

最小值: 46.9 %RH

平均值: 57.7 %RH

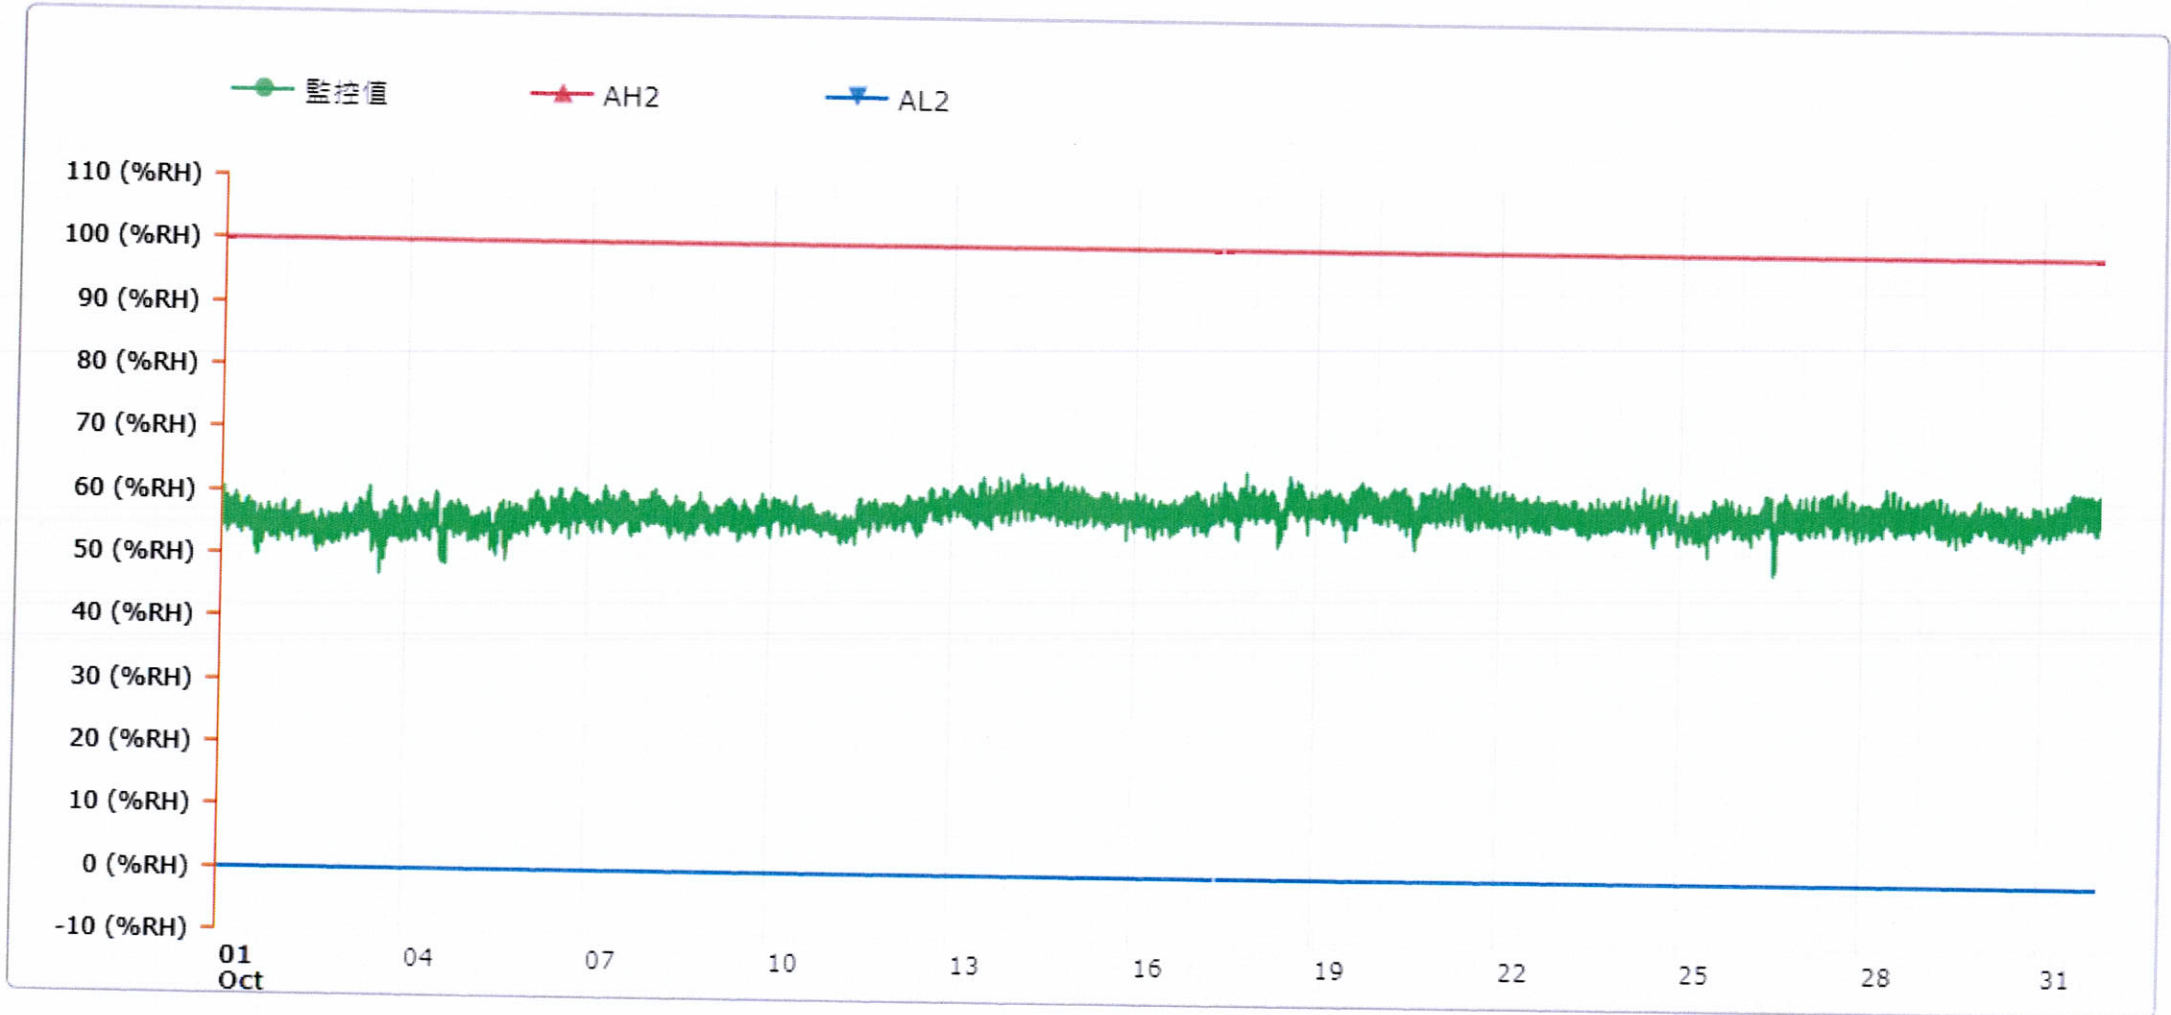

製表者: 王平宇

單位主管:

藥師
王平宇
藥字第033057號