

# 監控點圖表


監控點: 622-1F臨床試驗藥局環境濕度

時間區間: 2022-12-01 00:00 ~ 2022-12-31 23:59

最大值: 67.7 %RH

最小值: 0 %RH

平均值: 56.6 %RH

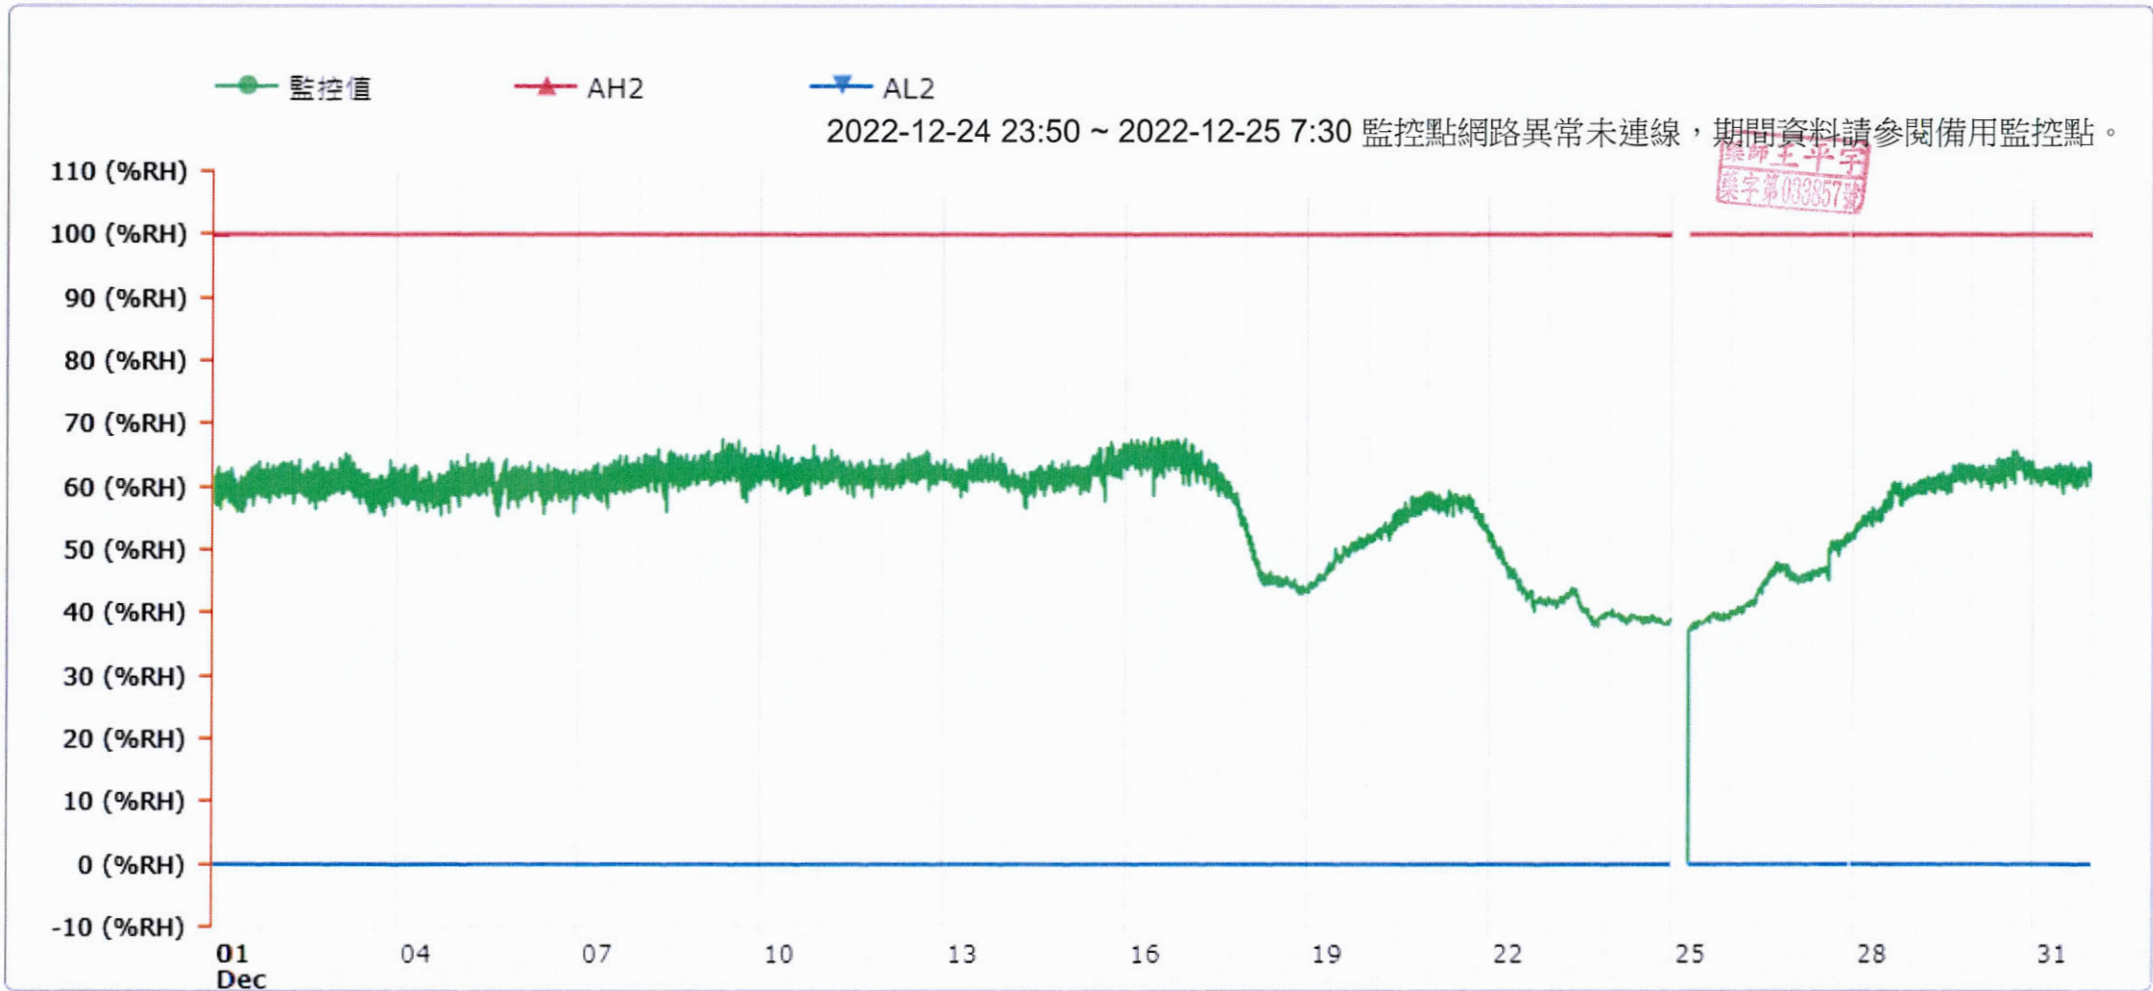

製表者: 王平宇

單位主管: 藥師王平宇  
藥字第033857號