

監控點圖表


監控點: 622-1F臨床試驗藥局環境濕度

時間區間: 2022-05-01 00:00 ~ 2022-05-31 23:59

最大值: 67.6 %RH

最小值: 51.9 %RH

平均值: 58.3 %RH

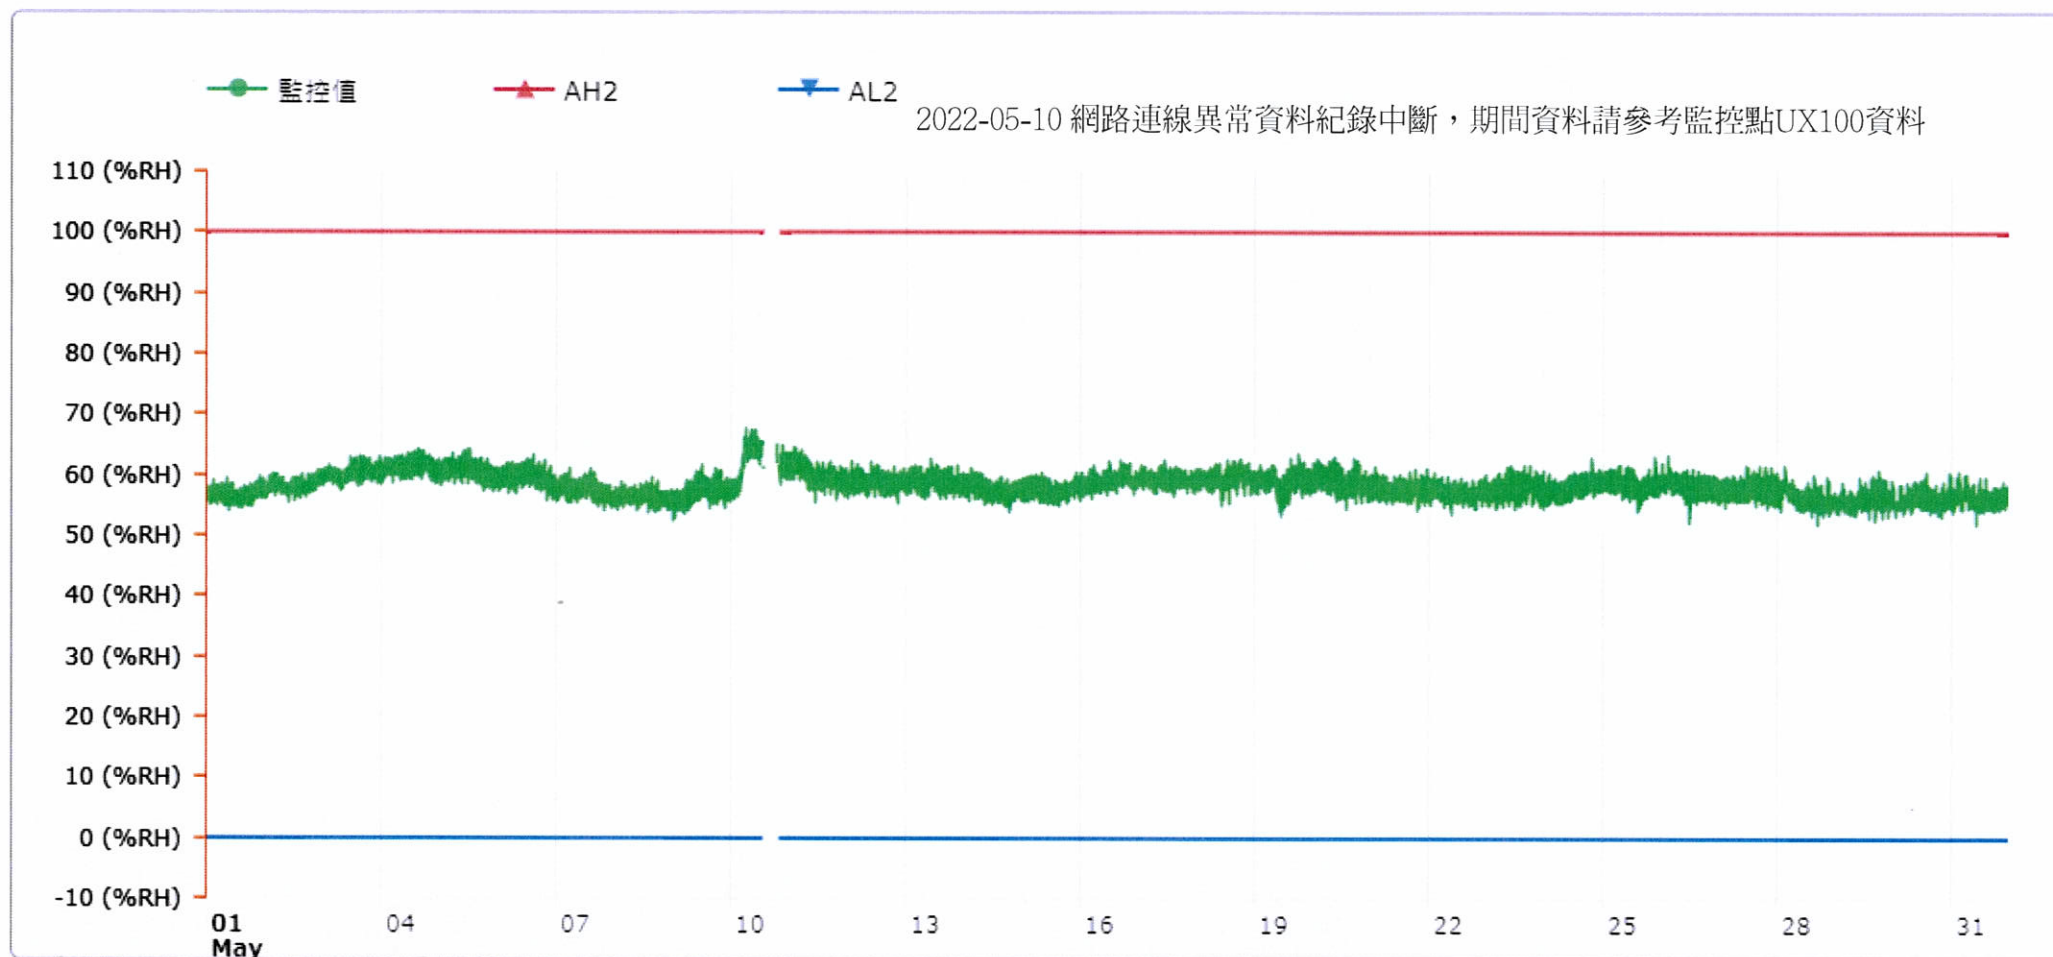

製表者: 邱彥榕

藥師邱彥榕
藥字033885

單位主管:

王平宇
藥部股長