

# 監控點圖表


監控點: 622-1F臨床試驗藥局環境濕度

時間區間: 2024-01-01 00:00 ~ 2024-01-31 23:59

最大值: 55.1 %RH

最小值: 38.6 %RH

平均值: 45.2 %RH

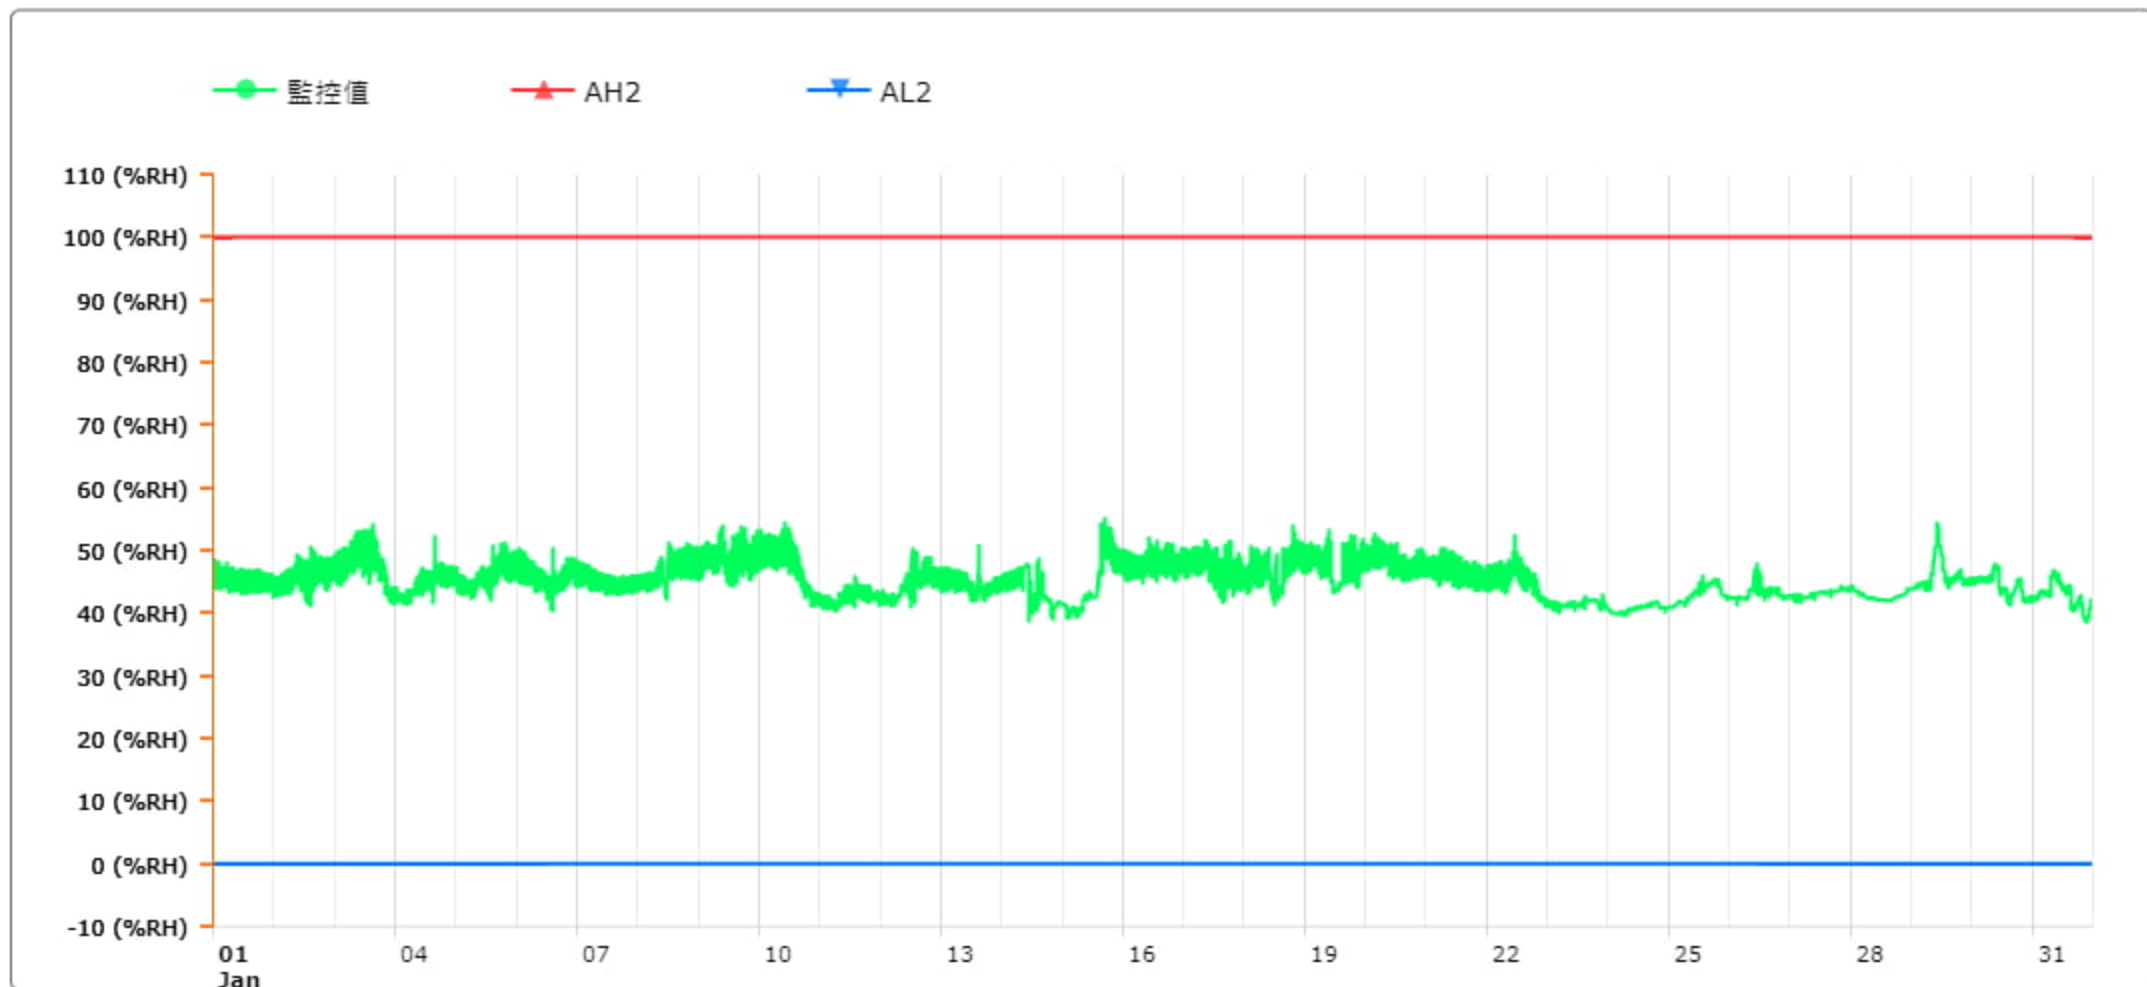

製表者: 王平宇

單位主管: