

# 監控點圖表


監控點: 622-1F臨床試驗藥局環境濕度

時間區間: 2024-08-01 00:00 ~ 2024-08-31 23:59

最大值: 63.4 %RH

最小值: 40.5 %RH

平均值: 45.5 %RH

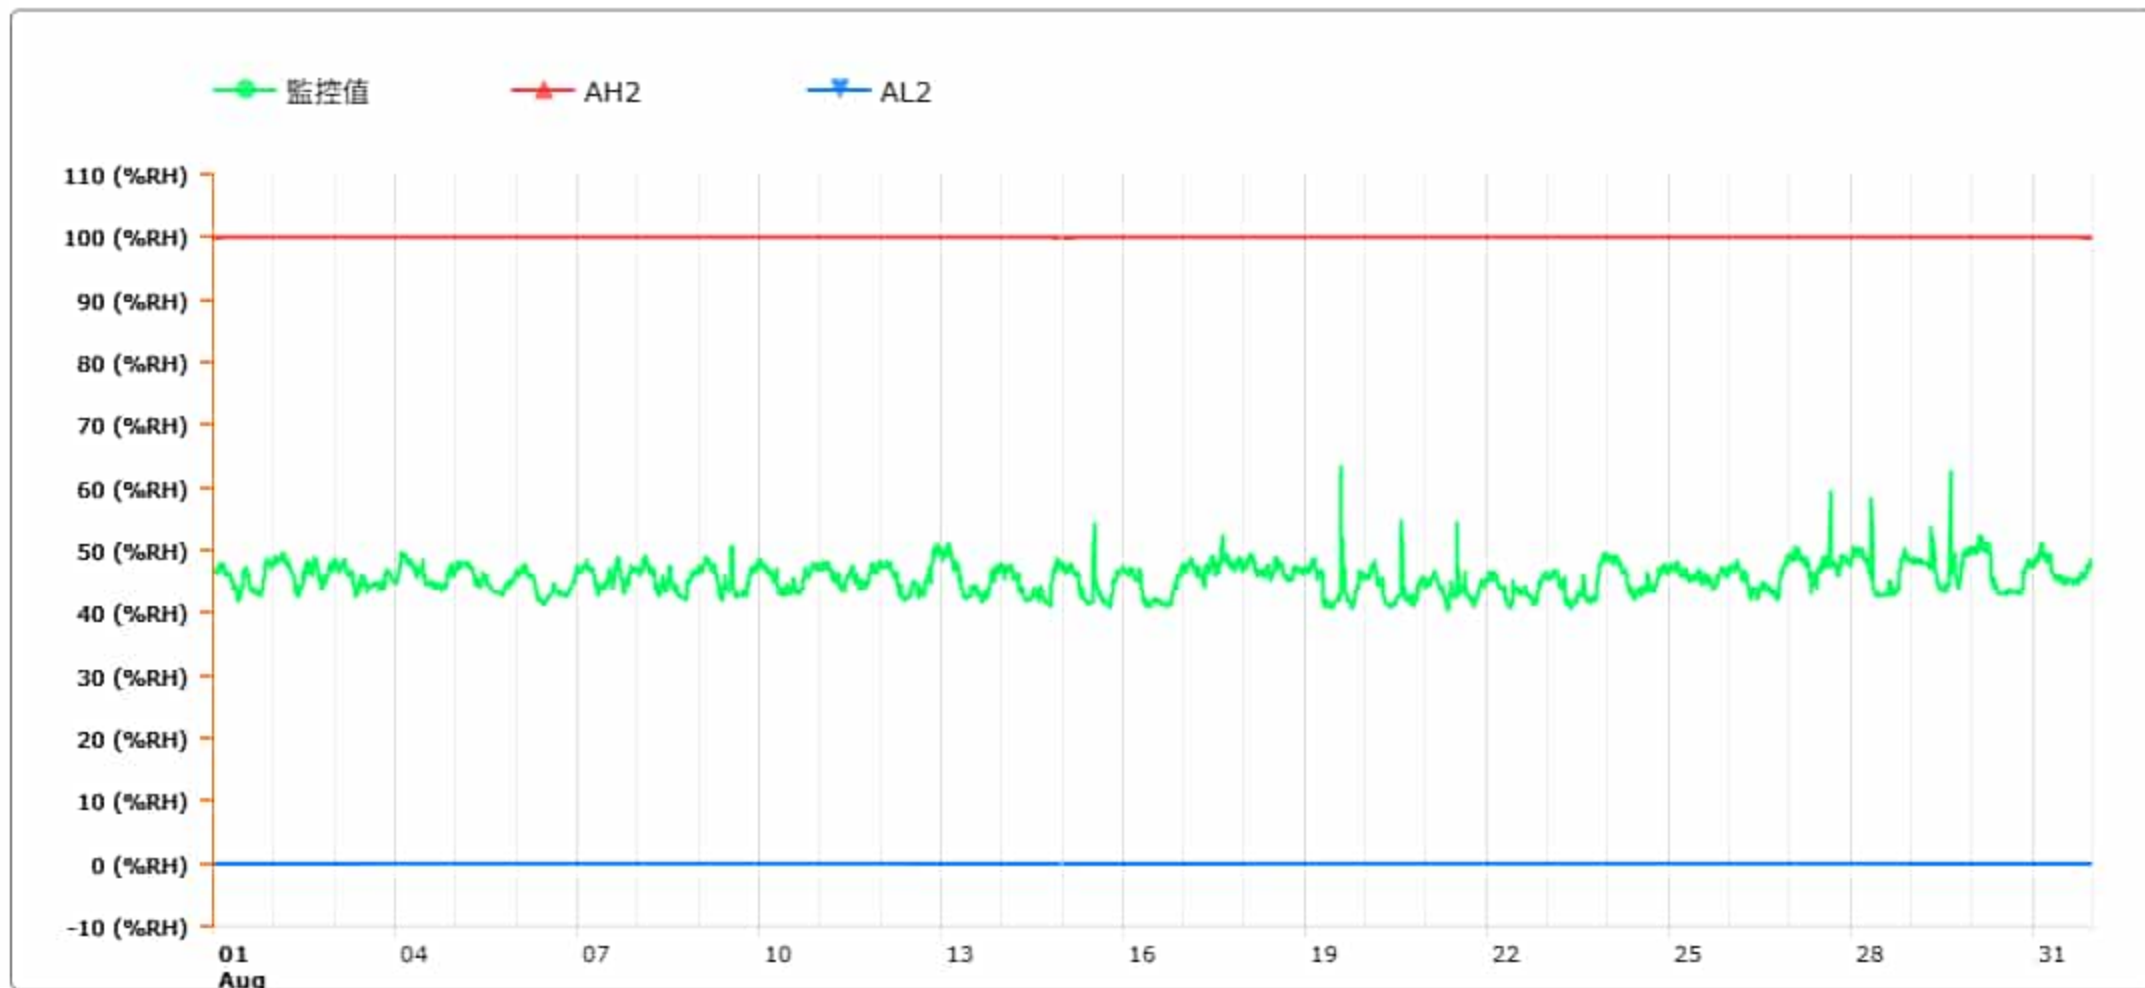

製表者: 王平宇

單位主管: