

# 監控點圖表


監控點: 602-1F臨床試驗藥局雙溫冰箱冷藏區-(下)

時間區間: 2025-06-01 00:00 ~ 2025-06-30 23:59

最大值: 5.9 °C

最小值: 2.4 °C

平均值: 4.3 °C

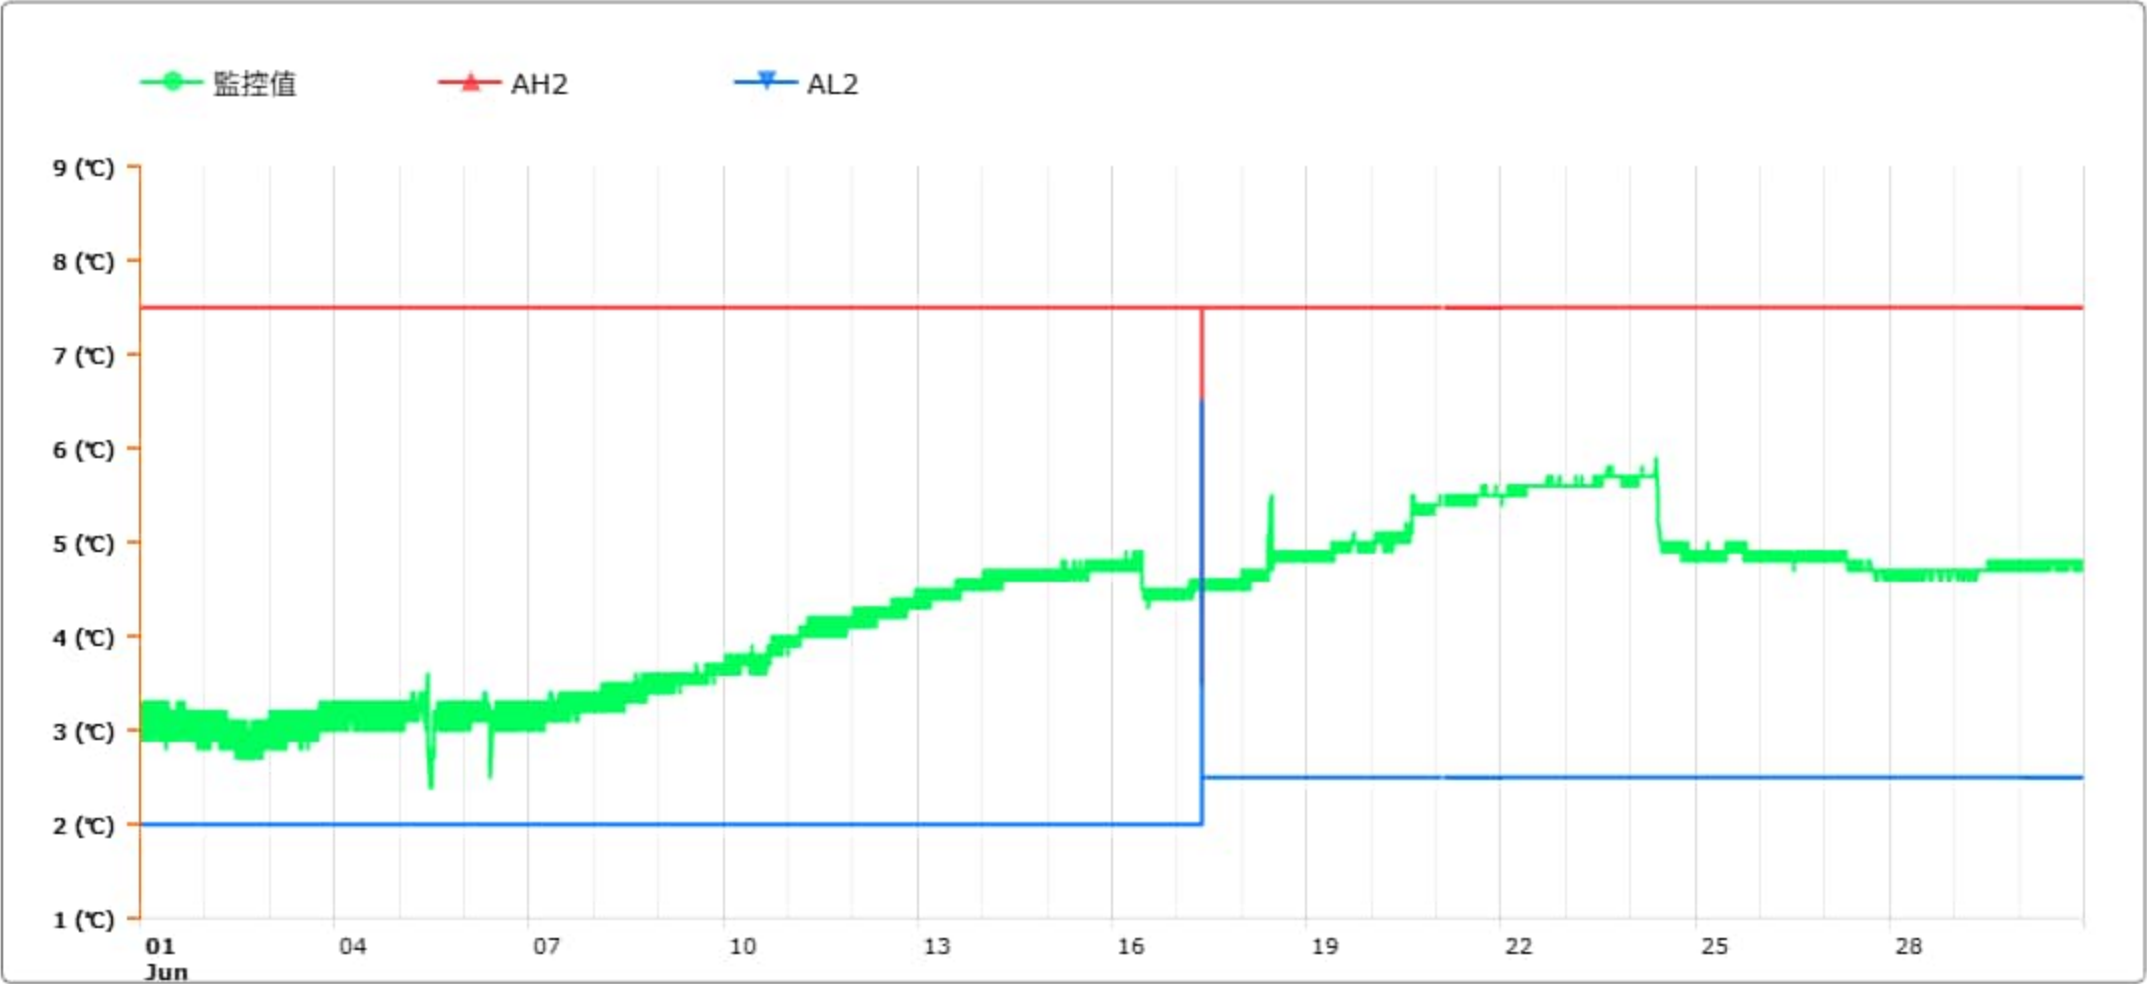

製表者: 王平宇

單位主管: