

# 監控點圖表


監控點: 604-1F臨床試驗藥局雙溫冰箱冷凍區-(下)

時間區間: 2026-03-01 00:00 ~ 2026-03-31 23:59

最大值: -18.8 °C

最小值: -21.9 °C

平均值: -20.8 °C

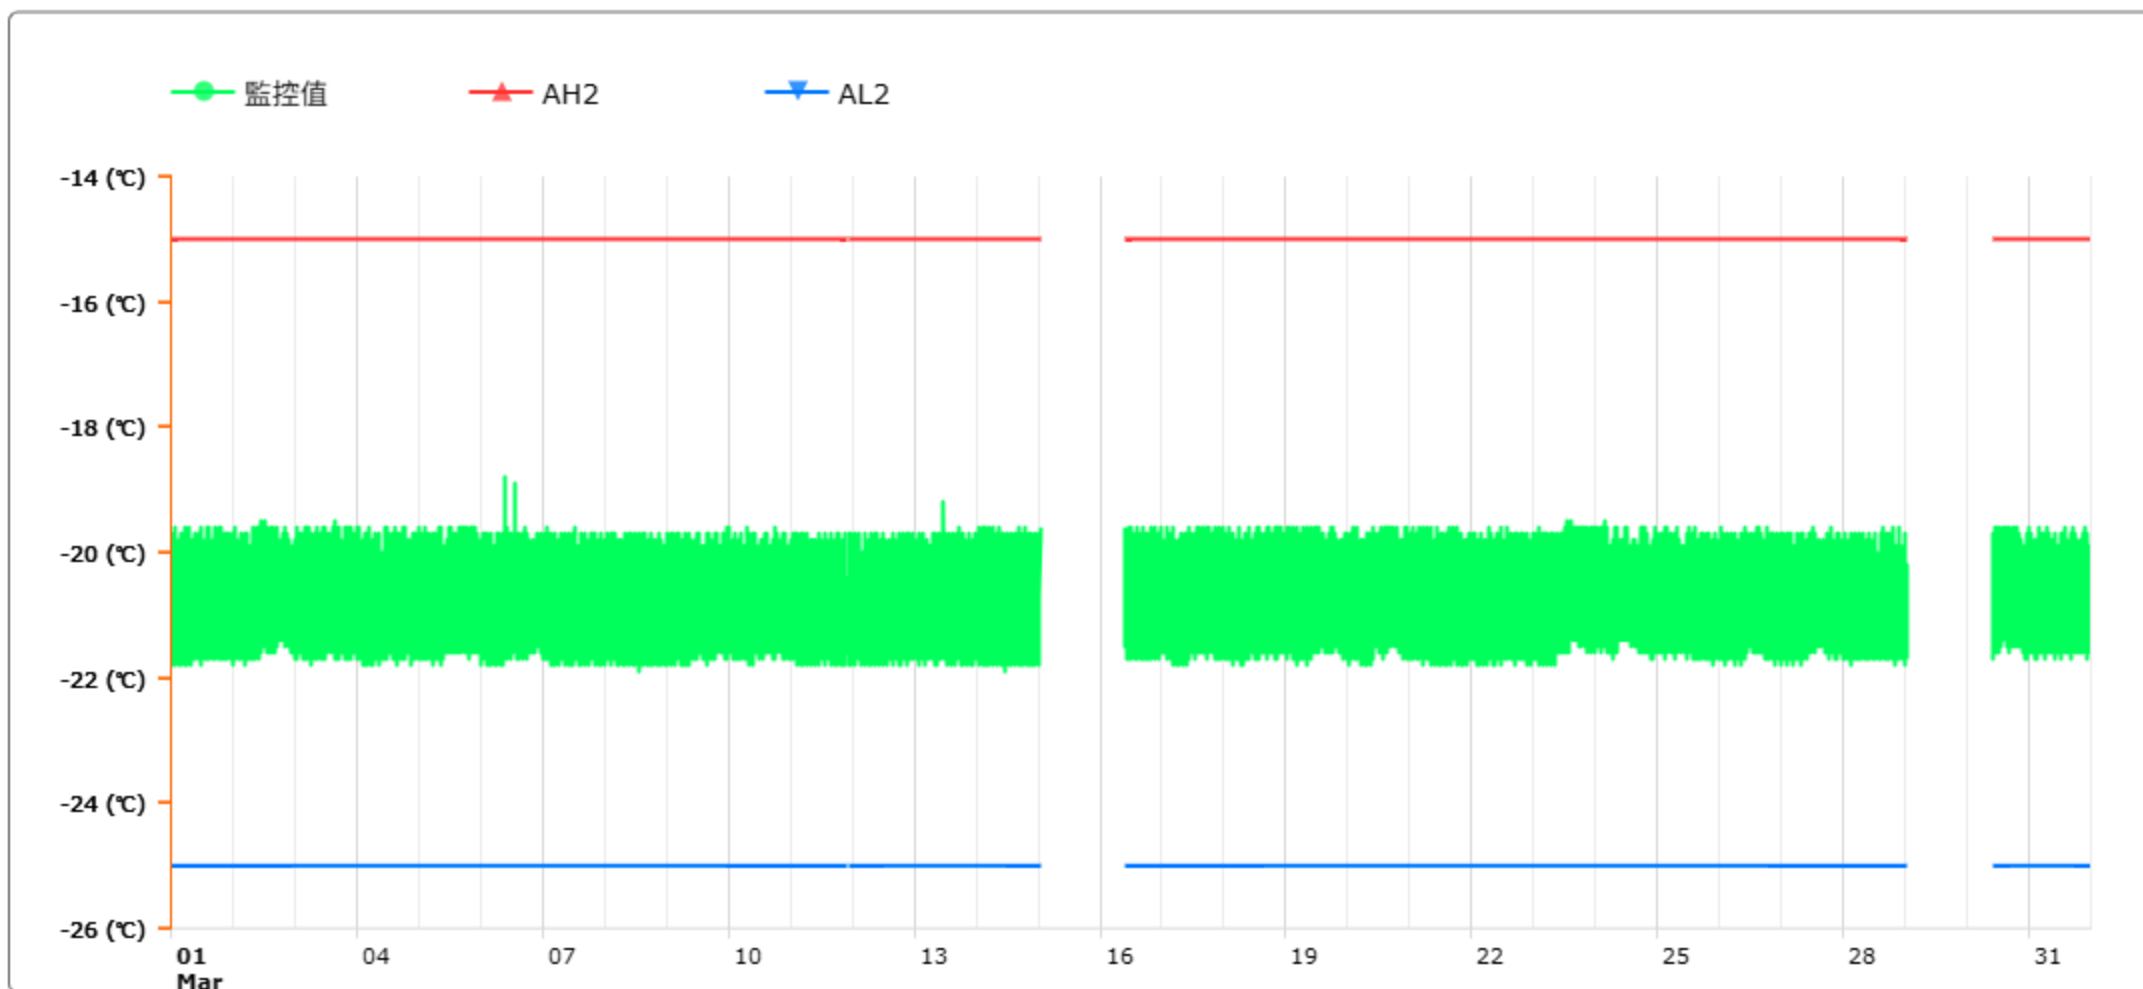

製表者: 王平宇

單位主管: