

監控點圖表


監控點: 622-IF臨床試驗藥局環境濕度

時間區間: 2026-05-01 00:00:00 ~ 2026-05-31 23:59:59

最大值: 81.8 %RH

最小值: 51.9 %RH

平均值: 59.5 %RH

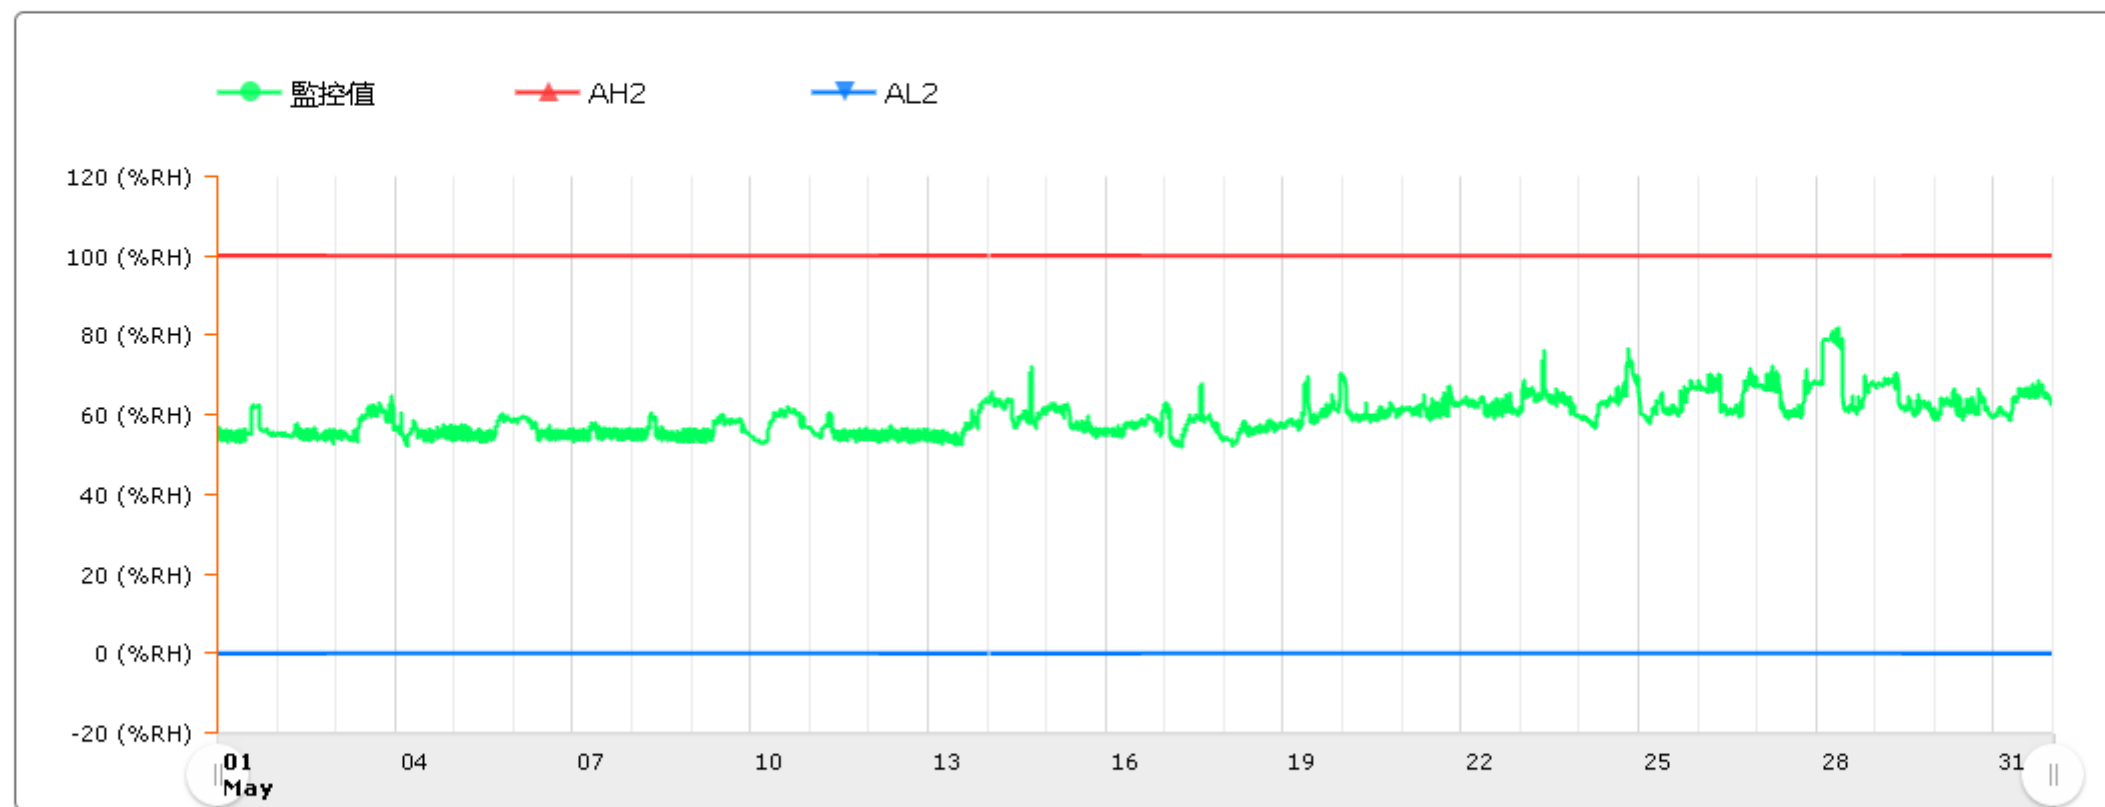

製表者:

單位主管: