

監控點圖表


監控點: 622-IF臨床試驗藥局環境濕度

時間區間: 2026-06-01 00:00:00 ~ 2026-06-30 23:59:59

最大值: 82.5 %RH

最小值: 57.6 %RH

平均值: 66.0 %RH

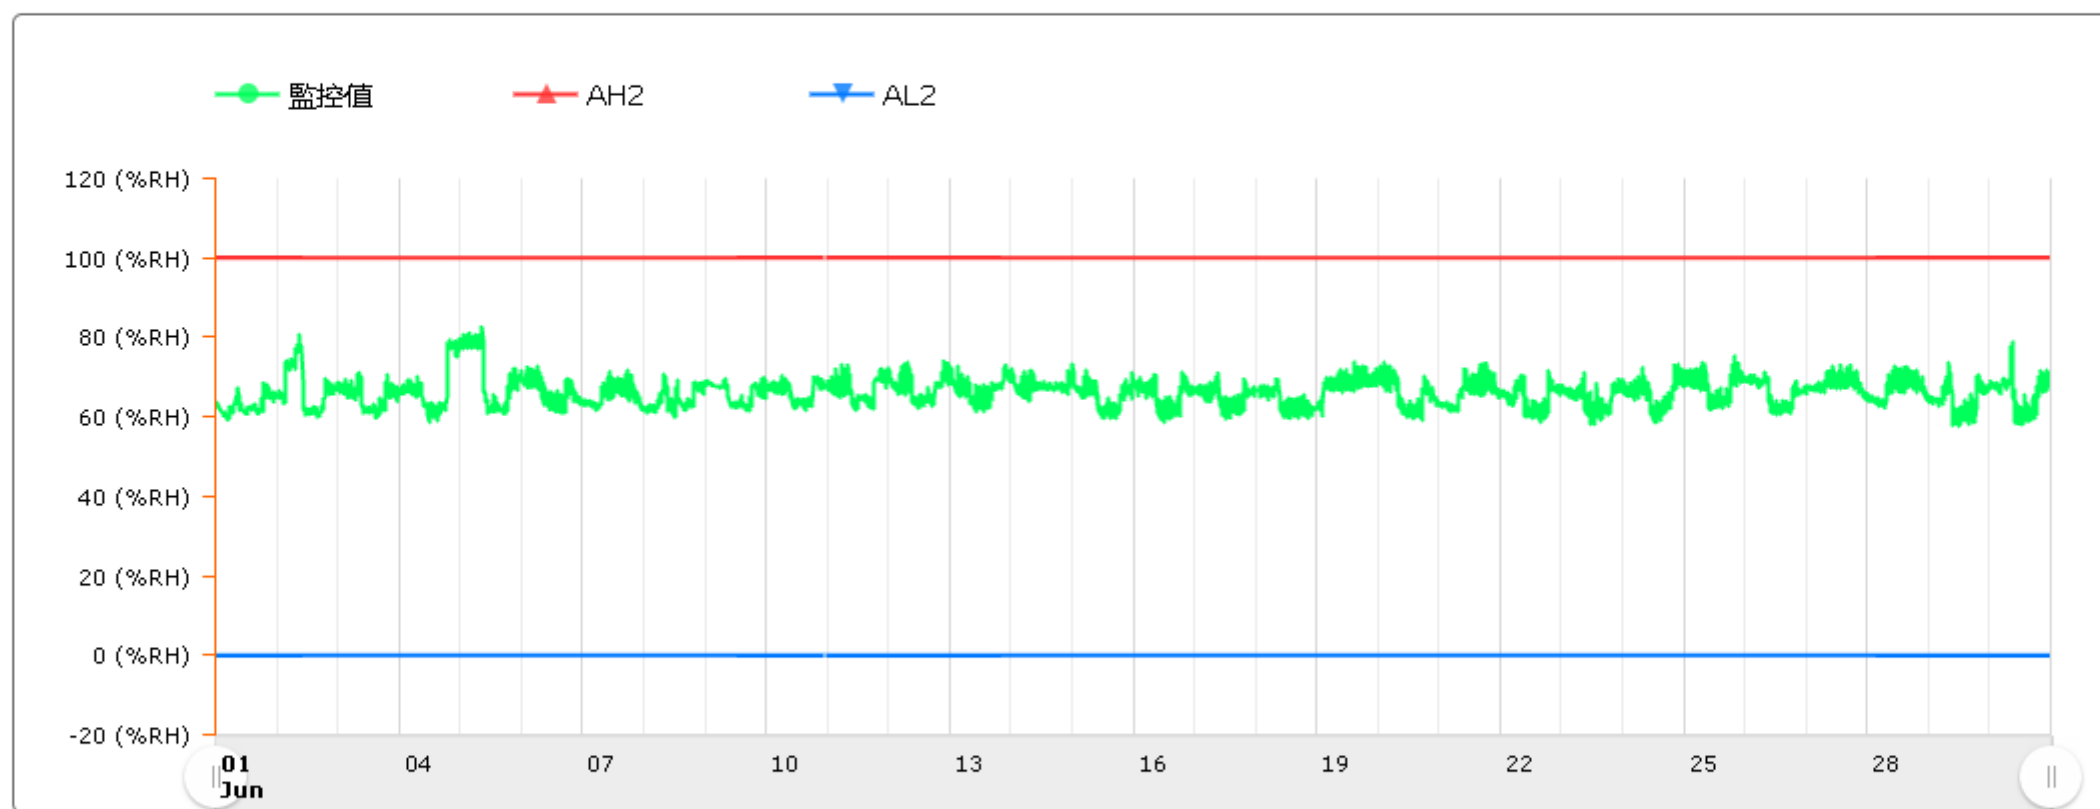

製表者:

單位主管: